

Приказом № 10
Директор М
Т
Пункта

Тютюнник И.М.

УТС ТЭЦ - 11

МБУДО «Районный центр внешкольной работы»

Находится на

Тип теплового пункта

встроенный в здание

(отдельно стоящий, пристроенный, встроенный в здание)

Год ввода в эксплуатацию_2009

Год принятия на баланс или техобслуживание

Источник теплоснабжения ТЭЦ - 11

Питание от камеры № _____, магистрали № _____ - _____, района Теплосети _____

Диаметр теплового ввода _____ мм, длина ввода _____ м

Расчетный напор на вводе теплоснабжения _____ М Вод.ст.

Расчетный напор на вводе холодного водоснабжения 2,2 м вод.ст.

Схема подключения ВВП горячего водоснабжения **Открытая**

Схема подключения отопления элеваторное

Температурный график 110/70°C

Наименования и адреса абонентов, подключенных к центральному тепловому пункту

1. _____

2. _____

3. _____ И Т.Д.

Нагрузка	Расход	
	теплоты (Гкал/ч)	воды (т/ч)
Отопление	0,04096	
Горячее водоснабжение	1,0100	
Вентиляция	-	
Технологические нужды	-	
Всего	0,05096	

[illegible]

4. Насосы

№ п/п	Назначение (циркуляционные, подпиточные и т.д.)	Тип насоса	Марка электродвигателя	Характеристика насоса Q - расход (м³/ час) H - напор (м. вод.ст.) n - частота вращения (об/мин)	Количество

5. Водоподогреватели

№ п/п	Назначение	Тип и №	Число секций (шт.)	Характеристика подогревателя (тепловой поток, кВт, поверхность нагрева, м²)

6. Тепловая автоматика

№ п/п	Назначение	Место установки	Тип	Диаметр (мм)	Количество
7	Регулировка ГВС	ИТП	PTE-21M	25	1

7. Средства измерений

№ п/п	Приборы контроля и учета							
	теплосчетчик (расходомеры)				термометры		манометры	
	место установки	тип	диаметр (мм)	количество (шт.)	тип	количество (шт.)	тип	количество (шт.)
8/9	ИТП	ТЭМ-104	32	1	ТТЖ	5	МП-100	5

8. Характеристика теплопотребляющих систем

Здание (корпус), его адрес		рп.Белореченский,48
Кубатура здания, м³		2075
Высота (этажность) здания, м		3,08
Отопление	присоединение (элеваторное, насосное, непосредственное, независимое)	Элеваторное
	тип системы (однотрубная, 2-х трубная, розлив верхний, нижний)	Нижний розлив, однотрубная система отопления.
	сопротивление системы, м	
	тип нагревательных приборов	Радиатор
	емкость системы, м³	
	расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч	
Вентиляция	число приточных установок	отсутствует
	расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч	
ГВС	схема присоединения (параллельная, 2-х ступенчатая, последовательная, открытый водоразбор)	Открытый водоразбор
	расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч	
	суммарная нагрузка систем здания, здания, Гкал/ч	
	температурный график	110/70°C

Приложение к паспорту: схема центрального теплового пункта

Дата составления паспорта 15.06.2026

Паспорт составил завхоз МБУДО «РЦВР» Соболева О.Ш.

(должность, ф.и.о., подпись)




Назначение: ООФ "Хоз.хозяйство"
20.04.2007

Принципиальная схема теплового пункта

Согласно предписания № 23(приложение к приказу №152 от 24.04.2007года ОАО " Иркутскэнерго")

Находящийся: п. Белореченский,

Тепловой пункт жилых домов № 5, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 81

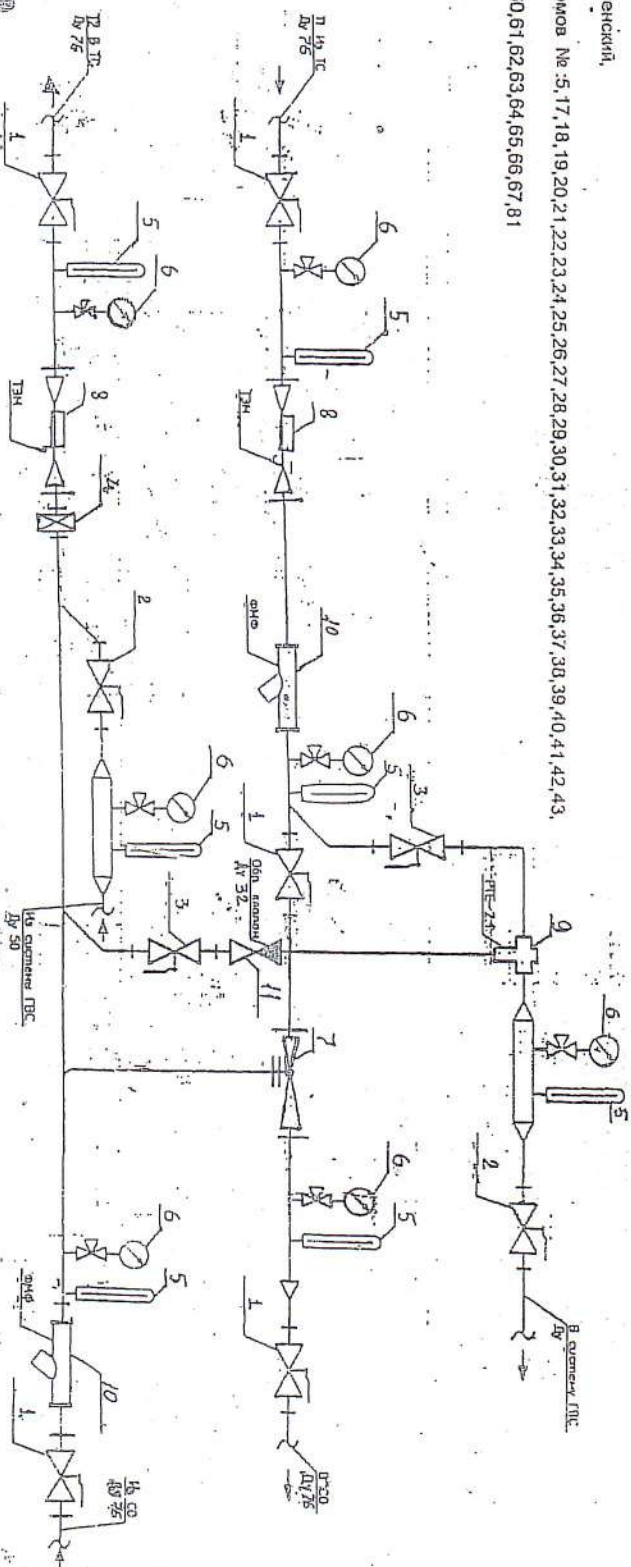



№ п/п	Наименование
1	Затвор дисковый поворотный DN 80 PN 16
2	Затвор дисковый поворотный DN 50 PN 17
3	Вентиль шаровый муфтовый diam. 32 мм
4	Предохранительный клапан
5	Термометр
6	Манометр М - 1,6МПа
7	Элеваторный узел № 3, dс=6мм
8	Узел учета ТЭМ Ду 32мм, 50мм
9	Регулятор температура ТРС
10	Фильтр магнитный сланцевый Ду=80мм
11	Обратный клапан

Исполнитель: ООФ "Хоз.хозяйство"
Директор: С.Н.Майлонов


272-18-2107-85 05-1-1 Moscow

2025-06-10 10:10:10

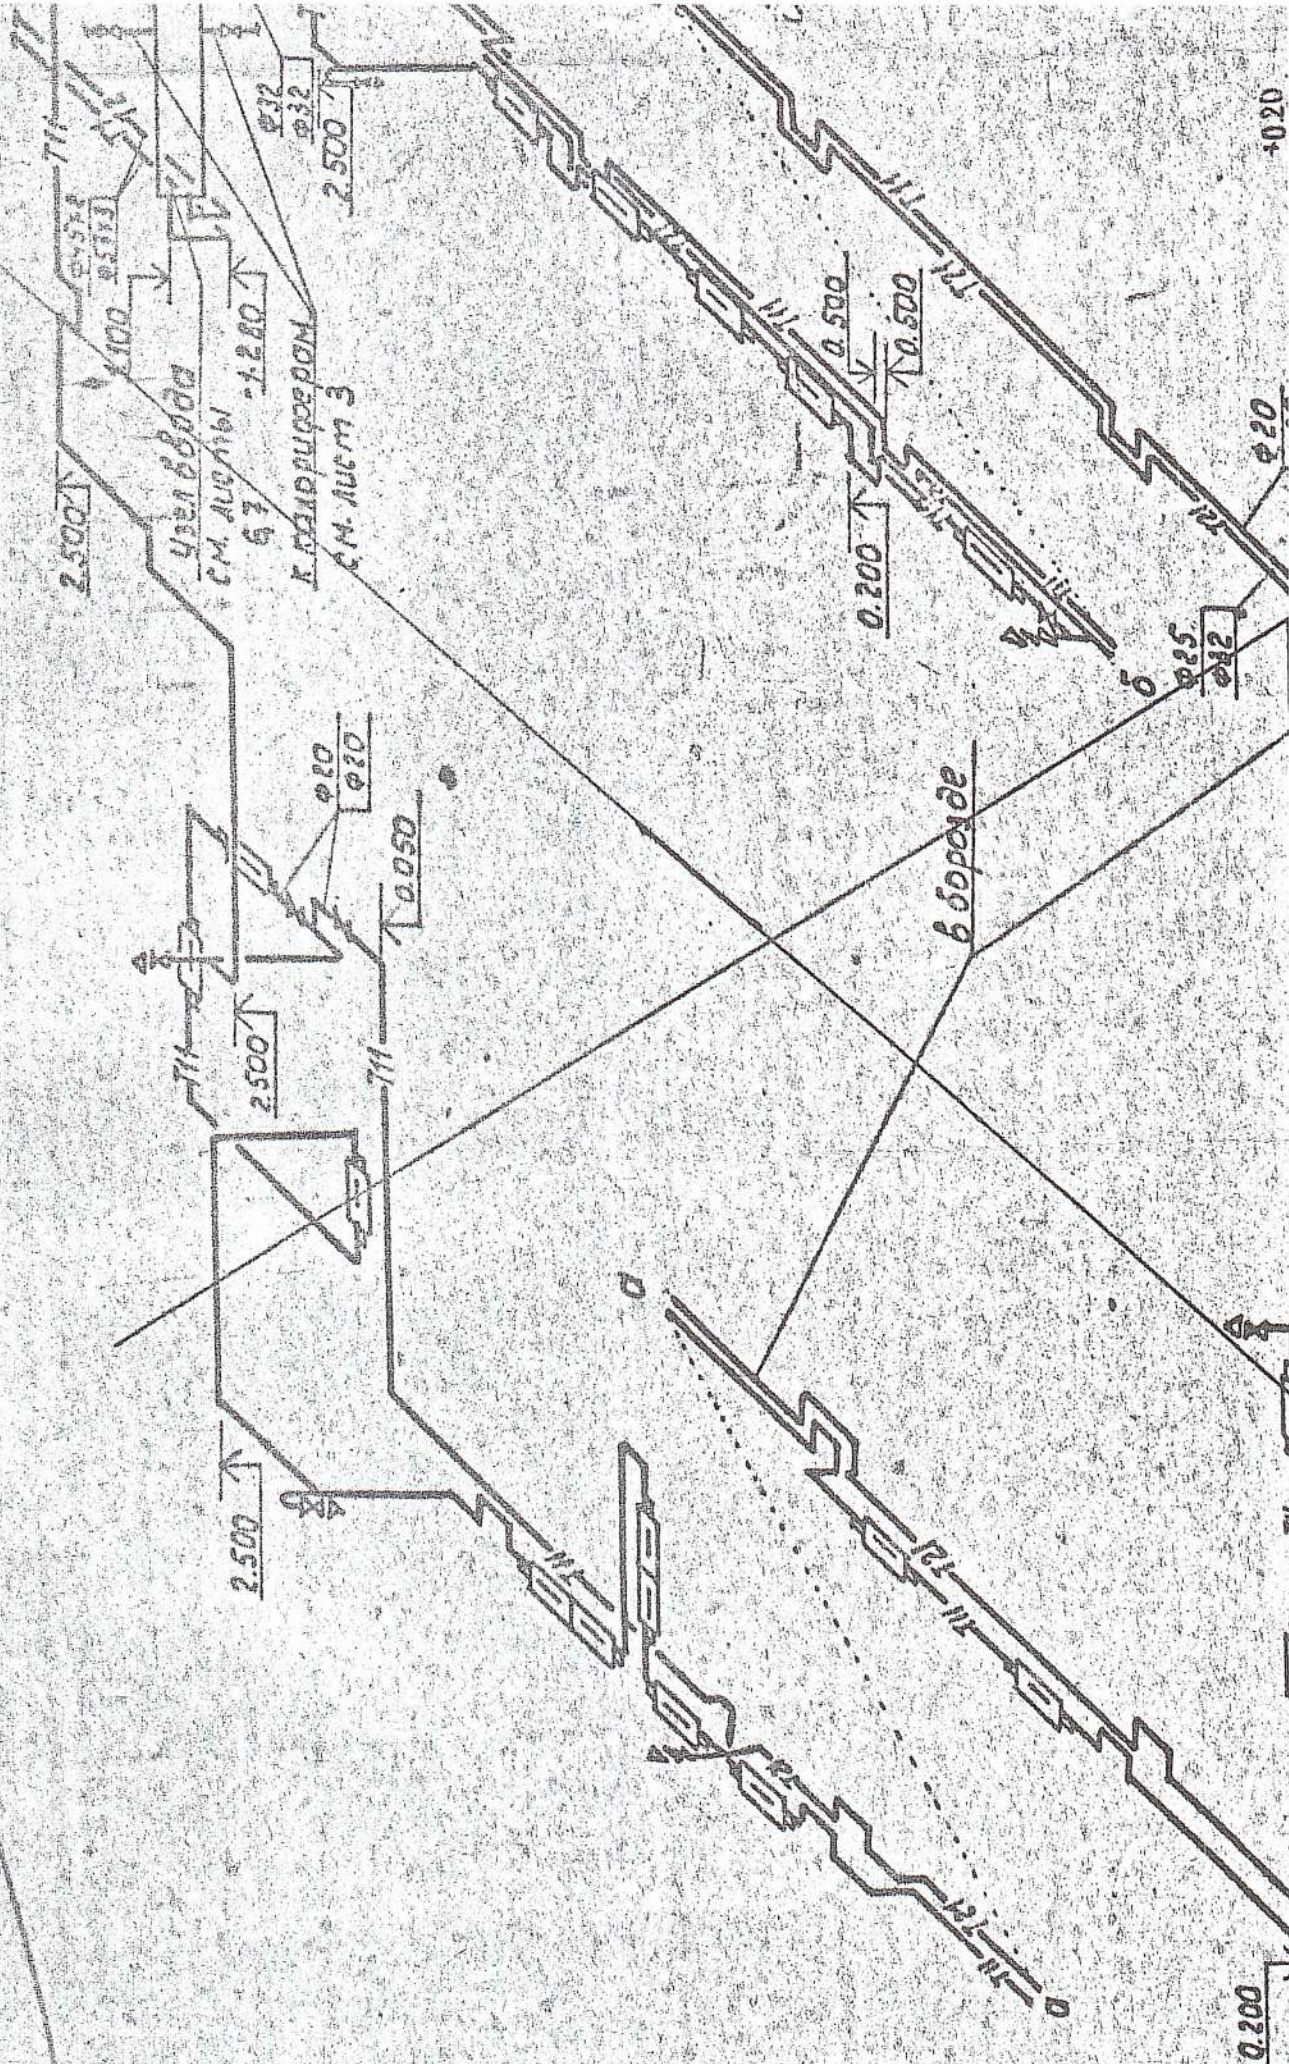




150-702

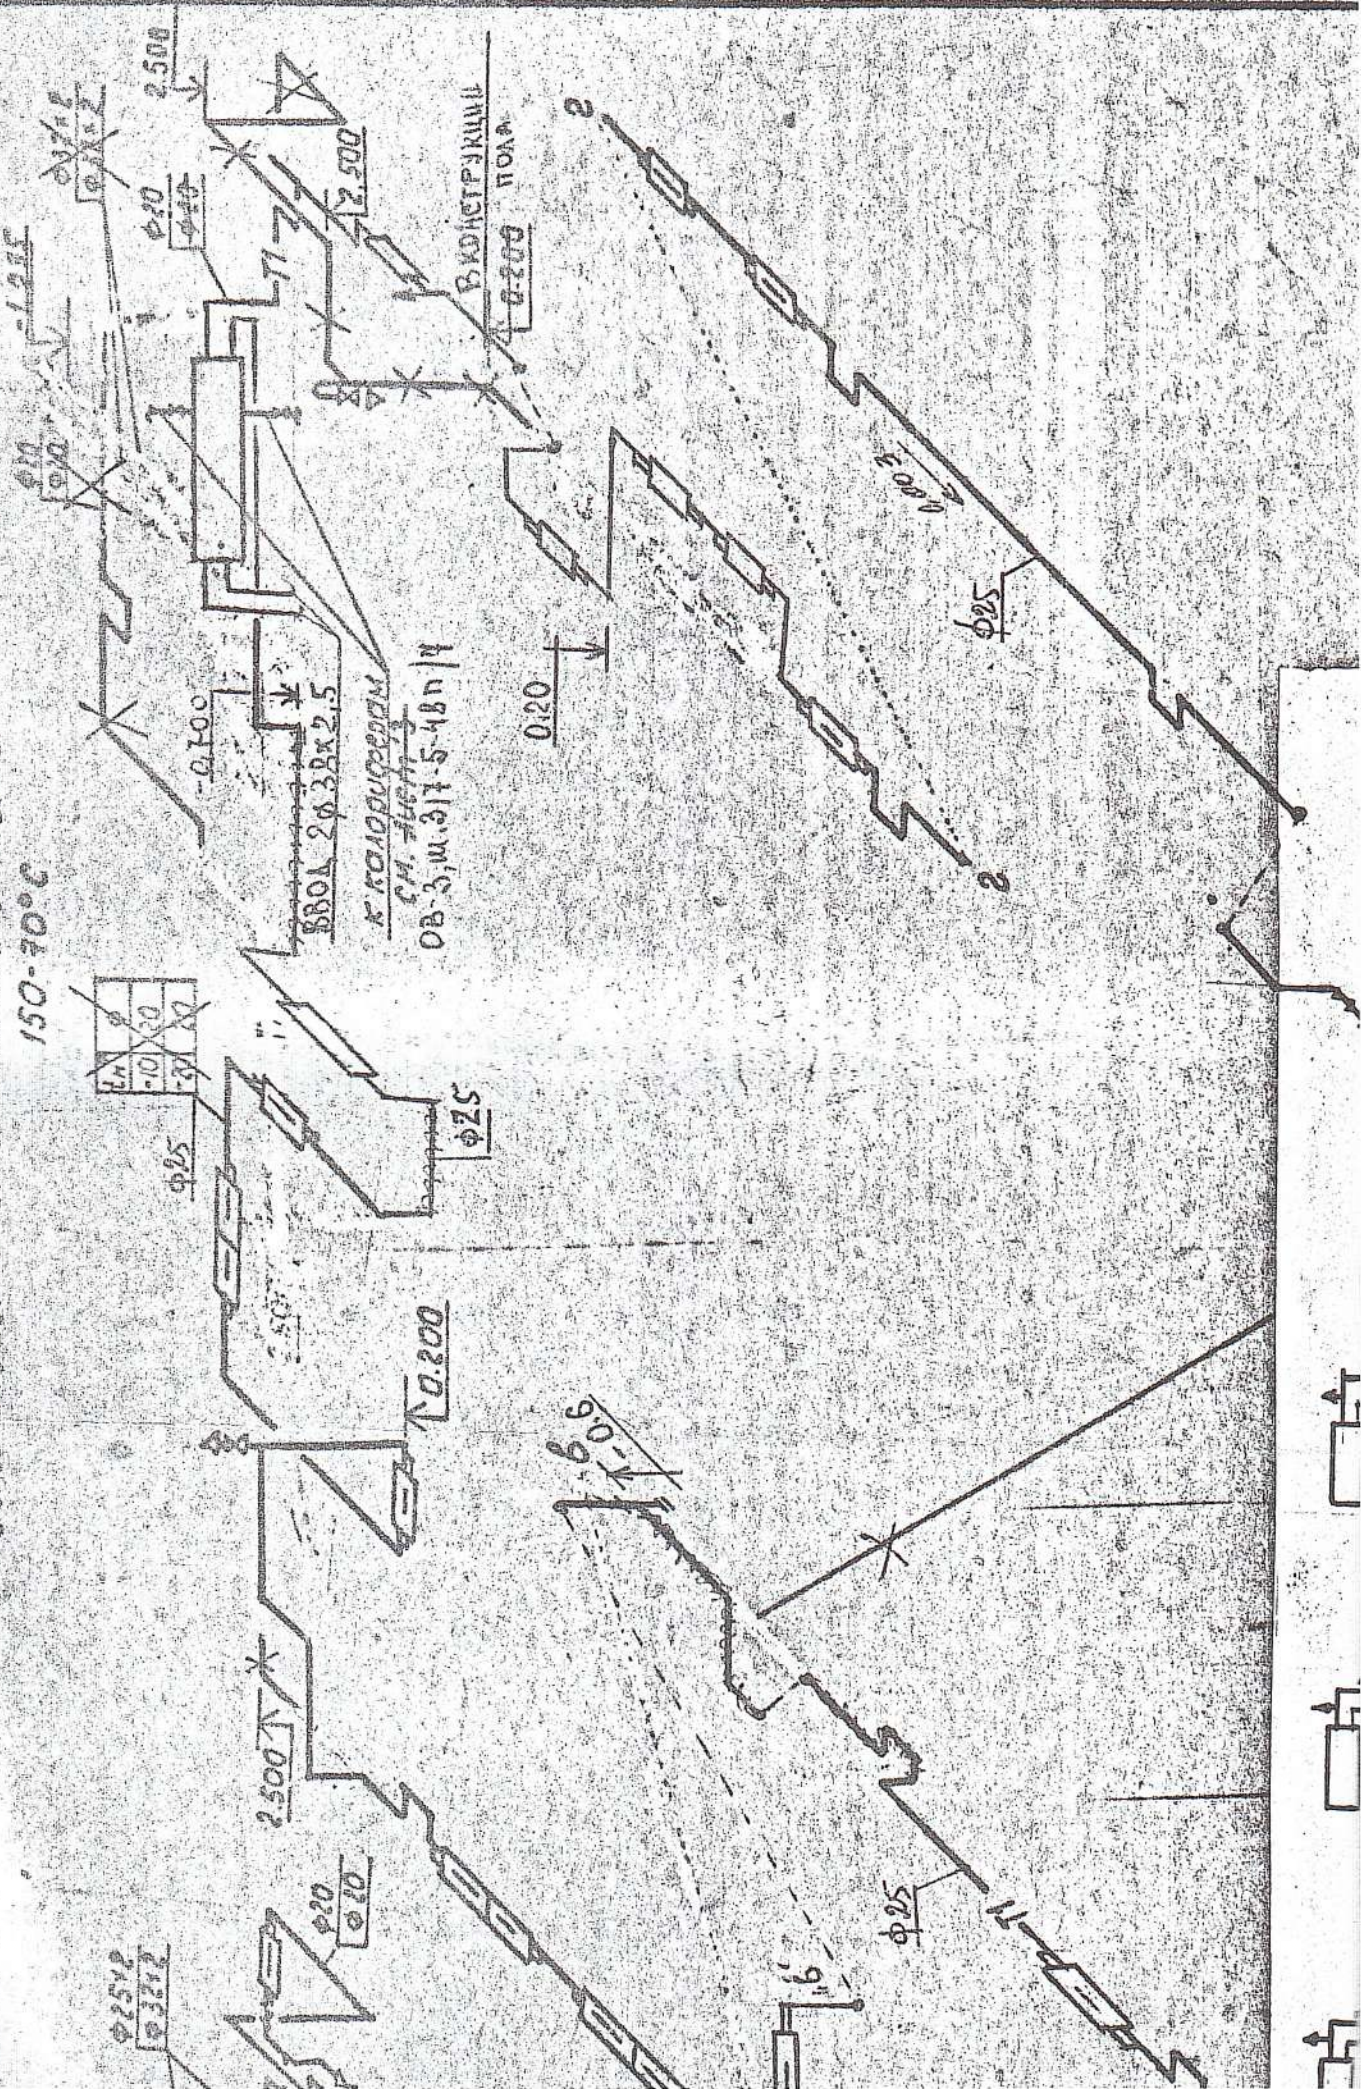

(4)

Т.п. $\uparrow -0.70$

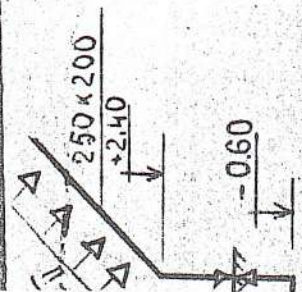

BE1... BE16

B1

воздуховод в строитель-
ной конструкции $\varnothing 100$
затянуть метал-
лической сеткой



Примечание. В проекте применены вентили
марки 15х418п

Приказ 314-Б-48п / 7		н.контр.	Каем	Срб.	12.85	272-18 - 21сп. 86.08.1-1	
Уч. мр.	Ишборатова	Начальд	Аксенова	12.85	12.85	Типовые проекты блоков обслуживания / в конструкции серий 1020.1-2 для пристройки к жилым домам любых серий	
Ст. мр.	Бермучеева	Г.А.П.	Надыршин	12.85	12.85	Комиссионный магазин торговой площадью 250м ²	
И.Б. №		Уч. мр.	Каем	12.85	12.85	Схема систем отопления. Схемы систем вентиляции	
		Ст. мр.	Берзон	12.85	12.85	ТашЗНЦЭП Ташкент	
		И.Б. №	Ишборатова	12.85	12.85		

Страница 12

Ташкент