

ПАСПОРТ ТЕПЛОВОГО ПУНКТА

Вскрытие не про

(наименование энергоснабжающей организации)

МОУ ДОУ "Аполон" Железнодорожный, 109.

(наименование теплового пункта и его адрес)

Находится на

(баланс тех.обслуговування)

Тип теплового пункта

вопросы:

(отдельно стоящий, пристроенный, встроенный в здание)

1. Общие данные:

Год ввода в эксплуатацию

1980

Год принятия на баланс или техобслуживание, источник теплоснабжения

Питание от камеры №

_____, магистрали № района теплосети _____

Диаметр теплового ввода

57 d d M

M.

Расчетный напор на вводе теплоснабжения

- М ВОД.СТ.

Расчетный напор на вводе холодного водоснабжения

М В О Д . С Т .

Схема подключения ВВп горячего водоснабжения

One form 2

Схема подключения отопления

Зависимость

Температурный график

40/78

Наименование и адреса абонентов, подключенных к центральному тепловому пункту:

1. *Chlorophyll a*

3

И Т.Д.

2. Тепловые нагрузки:

Загрузка		Расход	
Отопление	0,0679	теплоты (Гкал/ч)	воды (т/ч)
Горячее водоснабжение		0,006	
Вентиляция			
Всего:	0,0749		

3. Трубопроводы и арматура:

[illegible]

4. Насосы

№ п/п	Назначение (циркуляционное, подпиточные и т.д.)	Тип насоса	Марка электродвигателя	Характеристика насоса: Q-расход (м ³ /час); Н- напор (м.вод.ст); ч – частота вращения (об./мин.)	Кол-во (шт.)

5. Водонагреватели:

№ п/п	Назначение	Тип и №	Число секций (шт.)	Характеристика подогревателя (тепловой поток, кВт, поверхности нагрева м ²)


6. Тепловая автоматика:

№ п/п	Назначение	Место установки	Тип	Диаметр (мм)	Кол-во (шт.)
	Терморегулятор ГВС	Аммиа ГВС	PTE	Ду-20	1

7. Средства измерений:

№ п/п	Приборы контроля и учета							
	Теплосчетчик (расходомеры)				термометры		манометры	
	Место установки	тип	Диаметр (мм)	Кол- во (шт.)	тип	Кол-во (шт.)	тип	Кол-во (шт.)
	УИМТ	ТЭМ-104М			МП-100	4	ТТЖ-М	1

С. В. КОЗУЛИН
Инспектор



8. Характеристика теплопотребляющих систем:

Здание (корпус), его адрес		Видореченский, 109		
Кубатура здания, м ³				
Высота этажность, м		высот. 1 - 2 эт.		
Отопление	присоединение (элеваторное, независимое)			
	тип системы (однотрубная, 2-х трубная, розлив верхний, нижний)	2-х трубная		
	сопротивление системы, м			
	тип нагревательных приборов			
	ёмкость системы, м ³			
	расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,0689		
Вентиляция	число приточных установок	-		
	расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч	-		
ГВС	схема присоединения (параллельная, 2-х ступенчатая, последовательная, открытый водоразбор)	вытяжной		
	расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,0060		
	суммарная нагрузка систем здания Гкал/ч	0,0749		
	температурный график	110/70		

Приложение к паспорту: схема центрального теплового пункта.

Дата составления паспорта 20 августа 2009 г.

Паспорт составил Жакуникова С. А.

ЮРИЙ ВЕРТА
ДИРЕКТОР
С. А. ЖАКУНИКОВ




СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

Сенюков А. В.

Принципиальная схема теплового пункта,
отвечающая требованиям ПТЭ ТЭУ, согласно предписания №23
(приложение к приказу №152 от 24.04.2007г.), находящийся в п. Белореченский 109

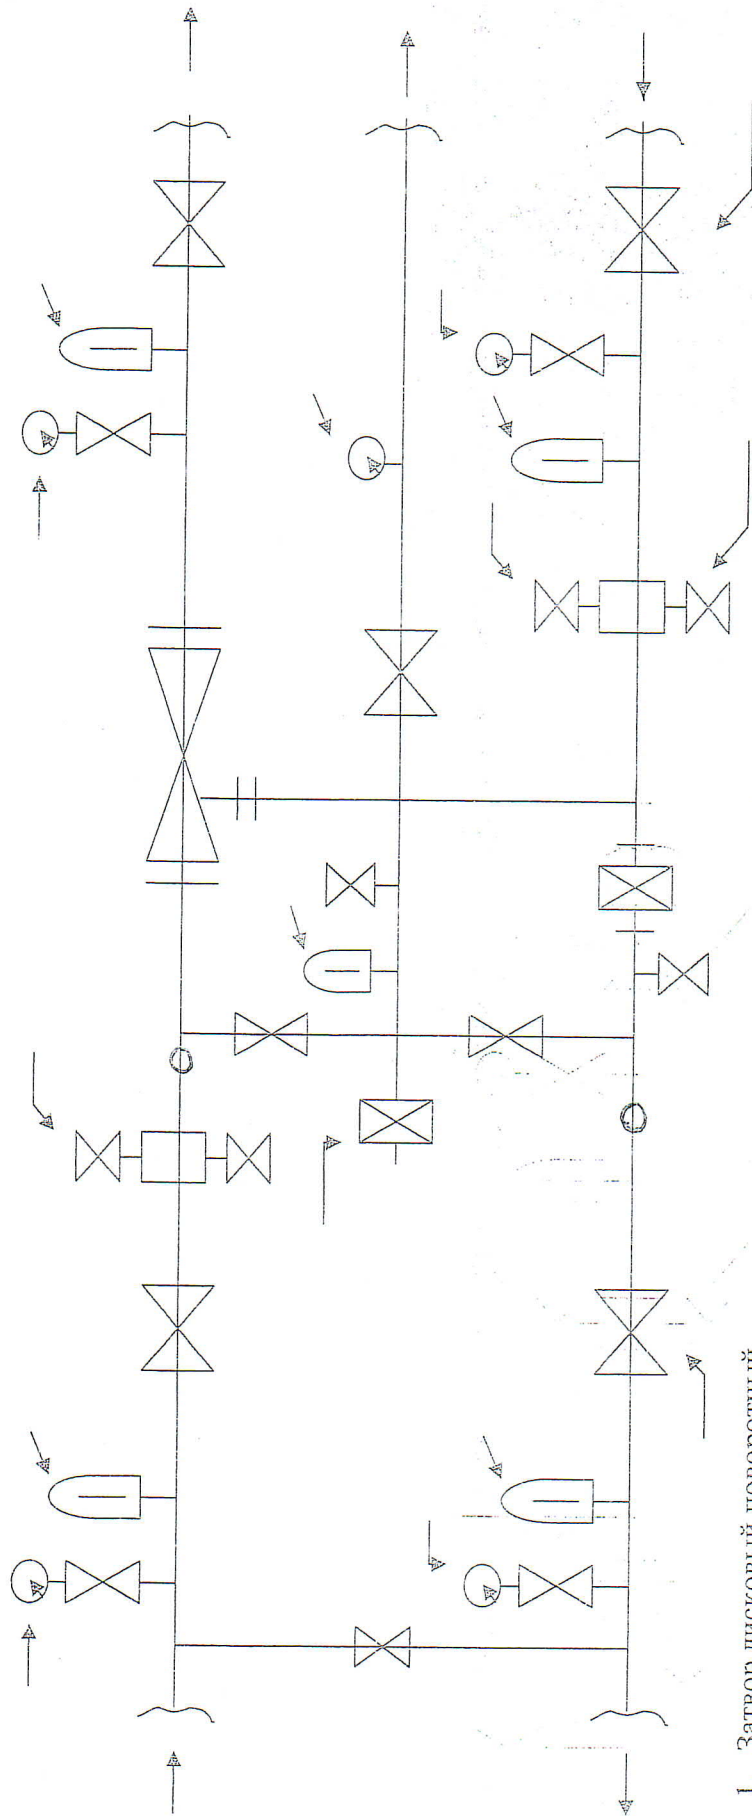

1. Затвор дисковый поворотный
2. Манометр
3. Термометр
4. Элеватор
5. Фильтр
6. Обратный клапан
7. Счетчик ГЭС

Исполнитель: *И. В. Сенюков*