

БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая компания»

Усольское отделение ООО «Иркутскэнергосбыт»
ул. Менделеева 71, г. Усолье-Сибирское, Иркутская область, 665465
Тел.: 8(39543) 52-980, 66-621; Факс: 8(39543) 52-980.
E-mail: dept_usolie@es.irkutskenergo.ru
<http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/>

АКТ № _____

ввода в эксплуатацию/периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя

Время 14 ч 10 мин

от « 04 » 04 2025г.

Мной, представителем Единой теплоснабжающей организации ООО «Байкальская энергетическая компания», произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии и теплоносителя, установленных у потребителя:

МБУДО "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "

(наименование потребителя)

№ договора теплоснабжения: 1654

по адресу: п.Белореченский, 109

Тепловые нагрузки (Гкал/ч):

$Q_{от} = 0,0689$; $Q_{в} = \text{---}$ — --- ; $Q_{гвс} = 0,006$; $Q_{тех} = \text{---}$ — --- ; $Q_{сумм} = 0,0749$;

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Приборы и оборудование узла учёта соответствуют (не соответствуют)

(ненужное зачеркнуть)

проекту № У2707-20-АТС от «28» 07 2020г., и требованиям действующего законодательства (п. 66 «Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя»).

2. Схема учета с указанием алгоритма расчета (формула) в соответствии (не в соответствии)

(ненужное зачеркнуть)

с проектом.

3. Место установки приборов учета ИТП

4. Характеристики трубопроводов тепловой сети от границы балансовой принадлежности до места установки приборов учета: протяженность $L = \text{---}$ м; диаметр $D_v = \text{---}$ м.

5. Приборы учета находятся в работоспособном (неработоспособном) состоянии, что

(ненужное зачеркнуть)

подтверждается представленной ведомостью параметров потребления за 7 суток.

6. Выявленные нарушения: нет

Вывод:

На основании изложенного узел учёта тепловой энергии и теплоносителя

вводится (не вводится)

(ненужное зачеркнуть)

в эксплуатацию с момента подписания акта до « 04 » 04

20 06 г. в следующем

составе и пломбируются;

№ №	Наименование и тип приборов учета	Заводской номер	Пределы измерений, min/max	Дата очередной поверки		№ пломбы	Показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию
				предыдущей	очередной		
1	ТЭМ-104М	20403549	-	06.03.2024	06.03.2028	00024362	$W_1 = 83$ Гкал
2	ПРПМ-25	134394	0,04-16	06.03.2024	06.03.2028	00024363	$W_2 = -$ Гкал
3	ПРПМ-25	134395	0,04-16	06.03.2024	06.03.2028	00024364	$V_1 = 8869$ м ³
4	ТСПА-К	132571г	0-160	06.03.2024	06.03.2028	0024267	$V_2 = 8869$ м ³
5	ТСПА-К	132571х	0-160	06.03.2024	06.03.2028	0024268	$G_1 = 1,4$ м ³ /ч
6	СВУ-15ВИ	A2573319	0,03-3	01.07.2020	01.07.2026	23524595	$G_2 = 1,4$ м ³ /ч
7	ТСПА	130087	0-160	06.03.2024	06.03.2028	0024331	$t_1 = 65$ °C
							$t_2 = 59$ °C
							$P_1 = -$ кгс/см ²
							$P_2 = -$ кгс/см ²
							$T_p = 9323$ ч

1. Узел учета оснащен (не оснащен) телеметрическим оборудованием.

(ненужное зачеркнуть)

2. Телеметрическое оборудования находится в Рабочем/не рабочем состоянии.

(отметка о работоспособности)

3. ООО «Байкальская энергетическая компания» предоставлен (не предоставлен)

(ненужное зачеркнуть)

доступ к дистанционной системе для снятия и контроля показаний.

В течение 7 суток Вам необходимо предоставить доступ ООО «Иркутскэнергосбыт» к имеющейся дистанционной системе для снятия и контроля показаний.

4. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.

5. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществить проверку готовности узла учета к эксплуатации, с составлением акт периодической проверки.

6. Информация о замене приборов учета

Прибор учета _____ № _____ был заменен в связи с:

(тип прибора)

(заводской номер)

отрицательными результатами поверки: поломкой: иное (указать)

(ненужное зачеркнуть, при выборе «иное» указать причину)


Представитель Единой теплоснабжающей организации ООО «Байкальская энергетическая компания»

Инженер-инспектор, 8(395-43)52-960

(должность, контактный телефон)

Шерстнева Н.И.

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Ответственный представитель потребителя



(должность, контактный телефон)



(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Ответственный представитель монтажной организации

(должность, контактный телефон)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

11.4.1

**Общество с ограниченной ответственностью
«Иркутская теплосетевая компания»**

А К Т

**разграничения эксплуатационной ответственности сторон
за обслуживание тепловых сетей и оборудования**

г. Иркутск

«02» июля 2024г.

Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская теплосетевая компания» (ООО «ИТСК»), далее именуемое **Теплосетевая организация (ТСО)**, в лице генерального директора Хвостова Алексея Юрьевича, действующего на основании решения №1/2021 от 22.03.2021г, и

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Усольского муниципального района Иркутской области» (МБУДО «СШ Усольского района»), далее именуемый **Потребитель**, в лице директора Козулина Евгения Васильевича, действующей на основании устава при совместном упоминании далее именуемые **Стороны**, составили настоящий «Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон за обслуживание тепловых сетей и оборудования» по перечню теплопотребляющих установок, приведенных в таблице №1 настоящего Акта.

Границей эксплуатационной принадлежности тепловых сетей и оборудования для ТСО считать:

- внешнюю стену здания, расположенную по адресу: поселок Белореченский, №109, согласно приложенной схемы и таблицы №1.

Границей эксплуатационной принадлежности тепловых сетей и оборудования для Потребителя считать:

- внешнюю стену здания, расположенную по адресу: поселок Белореченский, 109, в сторону потребителя, согласно приложенной схемы и таблицы №1.

Устройство, предотвращающее проникновение воды и газа в здание (узел герметизации) входит в состав имущества объекта капитального строительства и находится в зоне ответственности потребителя.


По техническим вопросам обеспечения качественного и надежного теплоснабжения обращаться по тел. 43-68-55

Перечень теплопотребляющих установок.

Таблица №1


№ п/п	Наименование теплопотребляющих установок	Место расположения	Тепловая нагрузка в Гкал/час			
			Q _{от}	Q _в	Q _{гвс}	Q _{общ}
1	Спортивная школа	Пос. Белореченский, 109	0,068900		0,006000	0,074900

Схема .

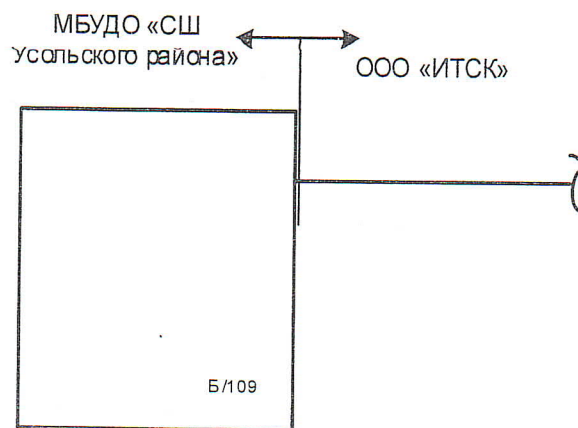

ПОДПИСИ СТОРОН

Теплосетевая организация
Генеральный директор
ООО «ИТСК»

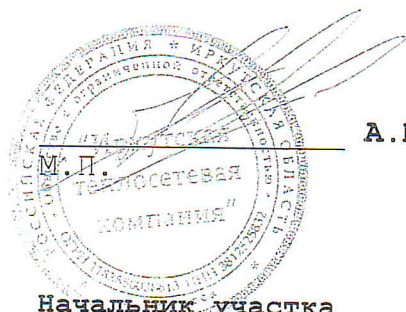


А.Ю. Хвостов

Начальник участка
тепловых сетей

О.И. Нигматулин

Потребитель
Директор
МБУДО «СШ Усольского района»

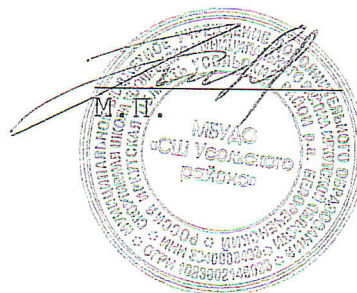

Е.В. Козулин

Капутская Ольга Сергеевна
Тел.43-88-81