

ПАСПОРТ ТЕПЛОВОГО ПУНКТА

УТС ТЭЦ - 11

(наименование энергоснабжающей организации)

ИТТ и. Восточный, 233
Наименование теплового пункта и его адрес

Находится на *МБФ, СК*

(балансе, тех. обслуживании)

Тип теплового пункта встроенный в здание
(отдельно стоящий, пристроенный, встроенный в здание)

1. Общие данные:

Год ввода в эксплуатацию 1965

Год принятия на баланс или техобслуживание 1961

Источник теплоснабжения ТЭЦ - 11

Питание от камеры № 6-В магистрали № МС-3, района Теплосети ТНР-25

Диаметр теплового ввода 57 мм, длина ввода _____ м

Расчетный напор на вводе теплоснабжения _____ м вод.ст.

Расчетный напор на вводе холодного водоснабжения _____ м вод.ст.

Схема подключения ВВП горячего водоснабжения Открытая

Схема подключения отопления Защита

Температурный график 130/70°C

Наименования и адреса абонентов, подключенных к центральному тепловому пункту

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1039-1044.

2. © 2000 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This book is a registered trademark of The McGraw-Hill Companies, Inc.

3. И т.д.

2. Тепловые нагрузки

Нагрузка	Расход	
	теплоты (Гкал/ч)	воды (т/ч)
Отопление	0,21911	
Горячее водоснабжение	0,00131	
Вентиляция		
Технологические нужды		
Всего	0,22042	

3. Трубопроводы и арматура

[illegible]

4. Насосы

№ п/п	Назначение (циркуляционные, подпиточные и т.д.)	Тип насоса	Марка электродвигателя	Характеристика насоса Q - расход (м ³ /час) H - напор (м. вод.ст.) n - частота вращения (об/мин)	Количество

5. Водоподогреватели

№ п/п	Назначение	Тип и №	Число секций (шт.)	Характеристика подогревателя (тепловой поток, кВт, поверхность нагрева, м ²)

6. Тепловая автоматика

№ п/п	Назначение	Место установки	Тип	Диаметр (мм)	Количество
7	регулятор ГВС	ИТП	РТБ-21	15	1

7. Средства измерений

№ п/п	Приборы контроля и учета						
	теплосчетчик (расходомеры)				термометры		манометры
	место установки	тип	диаметр (мм)	количество (шт.)	тип	количество (шт.)	тип количество (шт.)
8/9	ИТП	ТЭМ-11А	32	1			

8. Характеристика теплопотребляющих систем

Здание (корпус), его адрес		Бессергеевский, 333
Кубатура здания, м ³		3
Высота (этажность) здания, м		3
Отопление	присоединение (элеваторное, насосное, непосредственное, независимое)	элеваторное, зависимое
	тип системы (однотрубная, 2-х трубная, розлив верхний, нижний)	2-х трубная, нижний
	сопротивление системы, м	
	тип нагревательных приборов	батарей
	емкость системы, м ³	
	расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч	10000
Вентиляция	число приточных установок	
	расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч	
ГВС	схема присоединения (параллельная, 2-х ступенчатая, последовательная, открытый водоразбор)	открытый
	расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч	10000
	суммарная нагрузка систем здания, здания, Гкал/ч	
	температурный график	150/70°C


Приложение к паспорту: схема центрального теплового пункта

Дата составления паспорта

Паспорт составил

(должность, ф.и.о., подпись)

Принципиальная схема ИТП

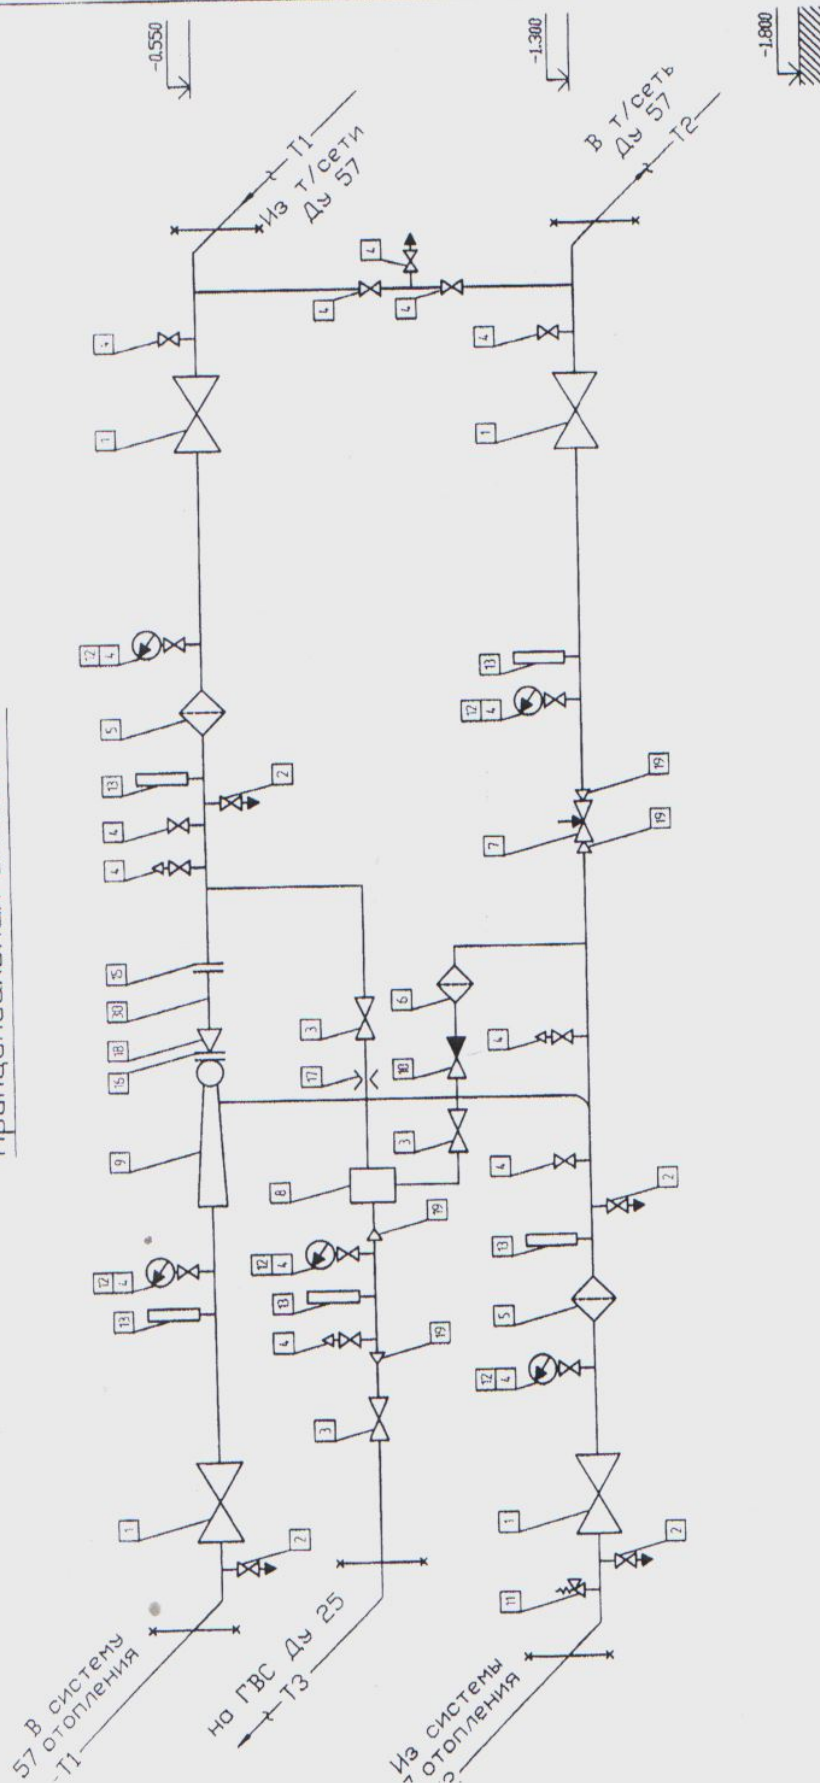

ЧБ003-15/5-08.РЧ-2				МБУ "Спортивно-оздоровительный комплекс", Иркутская обл., Усольский р-н., п.Белареченский, Дом №333.	
Капитальный ремонт теплового пункта		Страница	Лист	Листов	
		РП	1	1	
Принципиальная схема индивидуального теплового пункта		ООО "ТехноСерв Иркутск"			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Прод.	Дата
Разраб.		Видищев			
Проб.		Обчиников			
Т. контр.					
Н. контр.					
Читб.		Облизанов			

Условные обозначения

- граница проектирования