

АКТ № 4-М

ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ
2026/2027 гг.

с. Мальта

20 02 2026 г.

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2010г. №190-ФЗ комиссия, в составе:

Главный инженер ООО «СК «БЕЛАЯ»

Патрушов Евгений Анатольевич

Начальник участка ООО «СК «БЕЛАЯ»

Панин Игорь Владимирович

провела проверку готовности к отопительному периоду 2026/2027 гг. потребителя
Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение Детский сад №3
«Солнышко».

Проверка готовности к отопительному сезону проводилась в отношении следующих объектов
(с указанием назначения адреса объекта: Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, ул.
Мира, 7

В результате проверки установлено:

1. Договор энергоснабжения № М 007/2026 от 01.01.2026 г.

2. Ответственный за эксплуатацию ТУ

Завхоз Иванов И.О.

(должность)

(Фамилия И.О.)

(телефон)

назначен приказом (распоряжением) № 410 от «10» 02 2026 г.

3. Промывка внутренних систем проведена «05» 06 2026 г.

4. Испытание оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность:
давление $P = \underline{6,0}$ кг/см² проведено «05» 06 2026 г.

5. Состояние теплового узла:

- наличие утвержденной схемы (паспорта) теплового узла не требуется
- соответствие теплового узла соответствующей схеме (в т.ч. отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией) соответствует
- наличие и работоспособность контрольно-измерительных приборов, отсекающей арматуры, регуляторов при наличии (термометры, манометры, прошедшие проверку) согласно схеме теплового узла в комплекте не предусмотрено
- состояние сальниковых уплотнений шаровые краны
- освещение теплового узла искусственное, естественное
- состояние тепловой изоляции не предусмотрено
- работоспособность узла учета (автоматизации при наличии) тепловой энергии автоматич. не предусмотрено

6. Наличие задолженности за потребленные тепловую энергию и теплоноситель

задолженности нет

7. Надежность теплоснабжения потребителя (расчетная $T = - 30$ гр.С) допустимое снижение подачи тепловой энергии до 0 %

8. Замечания:


№ п/п	Замечания	Срок устранения
	нет	

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

Тепловой ввод здания потребителя
готов к отопительному сезону
2026-2027 гг

Члены комиссии:

Главный инженер ООО «СК «БЕЛАЯ»

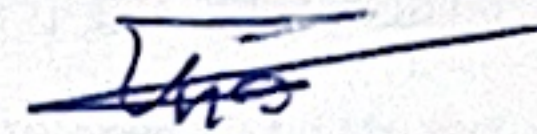

Патрушов Е.А.

Начальник участка ООО «СК «БЕЛАЯ»




Панин И.В.

Представитель потребителя:

Заведующий

(должность, ФИО)

М.И. Заречко

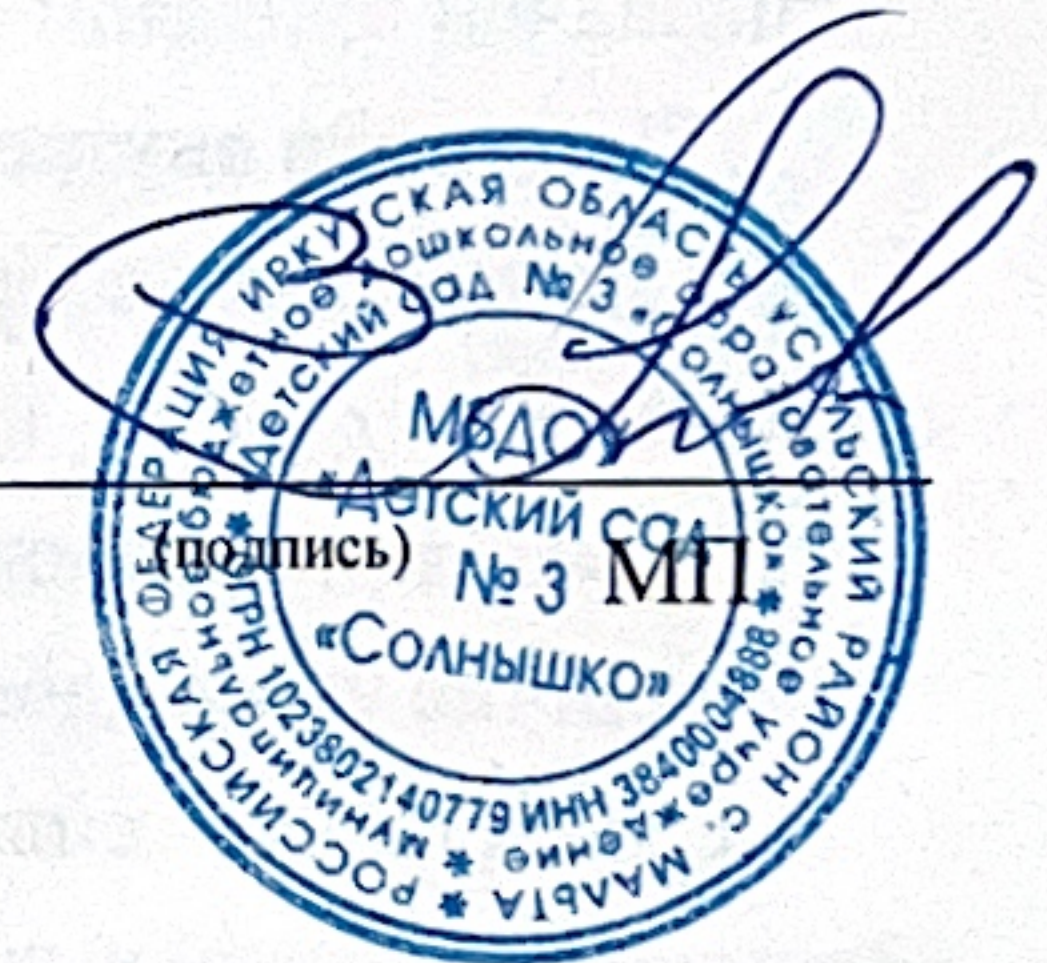

Документы, подлежащие проверке:

1. Договор энергоснабжения
2. Приказ о назначении ответственного лица, удостоверение об обучении
3. Акты: промывки, опрессовки, акта ввода в эксплуатацию узла учета
4. Утвержденная схема (паспорт) теплового узла
5. Отметка об отсутствии задолженности
6. Справка о выполнении плана ремонтов