



УТВЕРЖДЕНА

Приказом № 134/1 от 02.06.2025

Директор МБУДО «РЦВР»

Тютюнник И.М.

УТС ТЭЦ - 11

(наименование энергоснабжающей организации)

МБУДО «Районный центр внешкольной работы»

Наименование теплового пункта и его адрес

Находится на

(балансе, тех. обслуговуванні)

Тип теплового пункта

встроенный в здание

(отдельно стоящий, пристроенный, встроенный в здание)

1. Общие данные:

Год ввода в эксплуатацию_2009

Год принятия на баланс или техобслуживание

Источник теплоснабжения ТЭЦ - 11

Питание от камеры № -, магистрали № - , района Теплосети

Диаметр теплового ввода _____ мм, длина ввода _____ м

Расчетный напор на вводе теплоснабжения _____ М Вод.ст.

Расчетный напор на вводе холодного водоснабжения **2,2** м вод.ст.

Схема подключения ВВП горячего водоснабжения

Схема подключения отопления элеваторное

Температурный график 110/70°C

Наименования и адреса абонентов, подключенных к центральному тепловому пункту

1.

2. _____

3. _____ И Т.Д.

2. Тепловые нагрузки

3. Трубопроводы и арматура

[illegible]

4. Насосы

№ п/п	Назначение (циркуляционные, подпиточные и т.д.)	Тип насоса	Марка электродвигателя	Характеристика насоса Q - расход (м³/ час) H - напор (м. вод.ст.) n – частота вращения (об/ мин)	Количество

5. Водоподогреватели

№ п/п	Назначение	Тип и №	Число секций (шт.)	Характеристика подогревателя (тепловой поток, кВт, поверхность нагрева, м²)

6. Тепловая автоматика

№ п/п	Назначение	Место установки	Тип	Диаметр (мм)	Количество
7	Регулировка ГВС	ИТП	РТЕ-21М	25	1

7. Средства измерений

№ п/п	Приборы контроля и учета							
	теплосчетчик (расходомеры)				термометры		манометры	
	место установки	тип	диаметр (мм)	количество (шт.)	тип	количество (шт.)	тип	количество (шт.)
8/9	ИТП	ТЭМ-104	32	1	ТТЖ	5	МП-100	5

8. Характеристика теплопотребляющих систем

Здание (корпус), его адрес		рп.Белореченский, 48
Кубатура здания, м³		2075
Высота (этажность) здания, м		3,08
Отопление	присоединение (элеваторное, насосное, непосредственное, независимое)	Элеваторное
	тип системы (однотрубная, 2-х трубная, розлив верхний, нижний)	Нижний розлив, однотрубная система отопления.
	сопротивление системы, м	
	тип нагревательных приборов	Радиатор
	емкость системы, м³	
	расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч	
Вентиляция	число приточных установок	отсутствует
	расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч	
ГВС	схема присоединения (параллельная, 2-х ступенчатая, последовательная, открытый водоразбор)	Открытый водоразбор
	расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч	
	суммарная нагрузка систем здания, здания, Гкал/ч	
	температурный график	110/70°C

Приложение к паспорту: схема центрального теплового пункта

Дата составления паспорта 02.06.2025

Паспорт составил завхоз МБУДО «РЦВР» Соболева О.Ш.

(должность, ф.и.о., подпись)




Исполнитель: ООО "Хозяйственник"
Директор: С.Н.Маклонов

272-18-2107-85 08-1-1 Hudson


[illegible]

1818

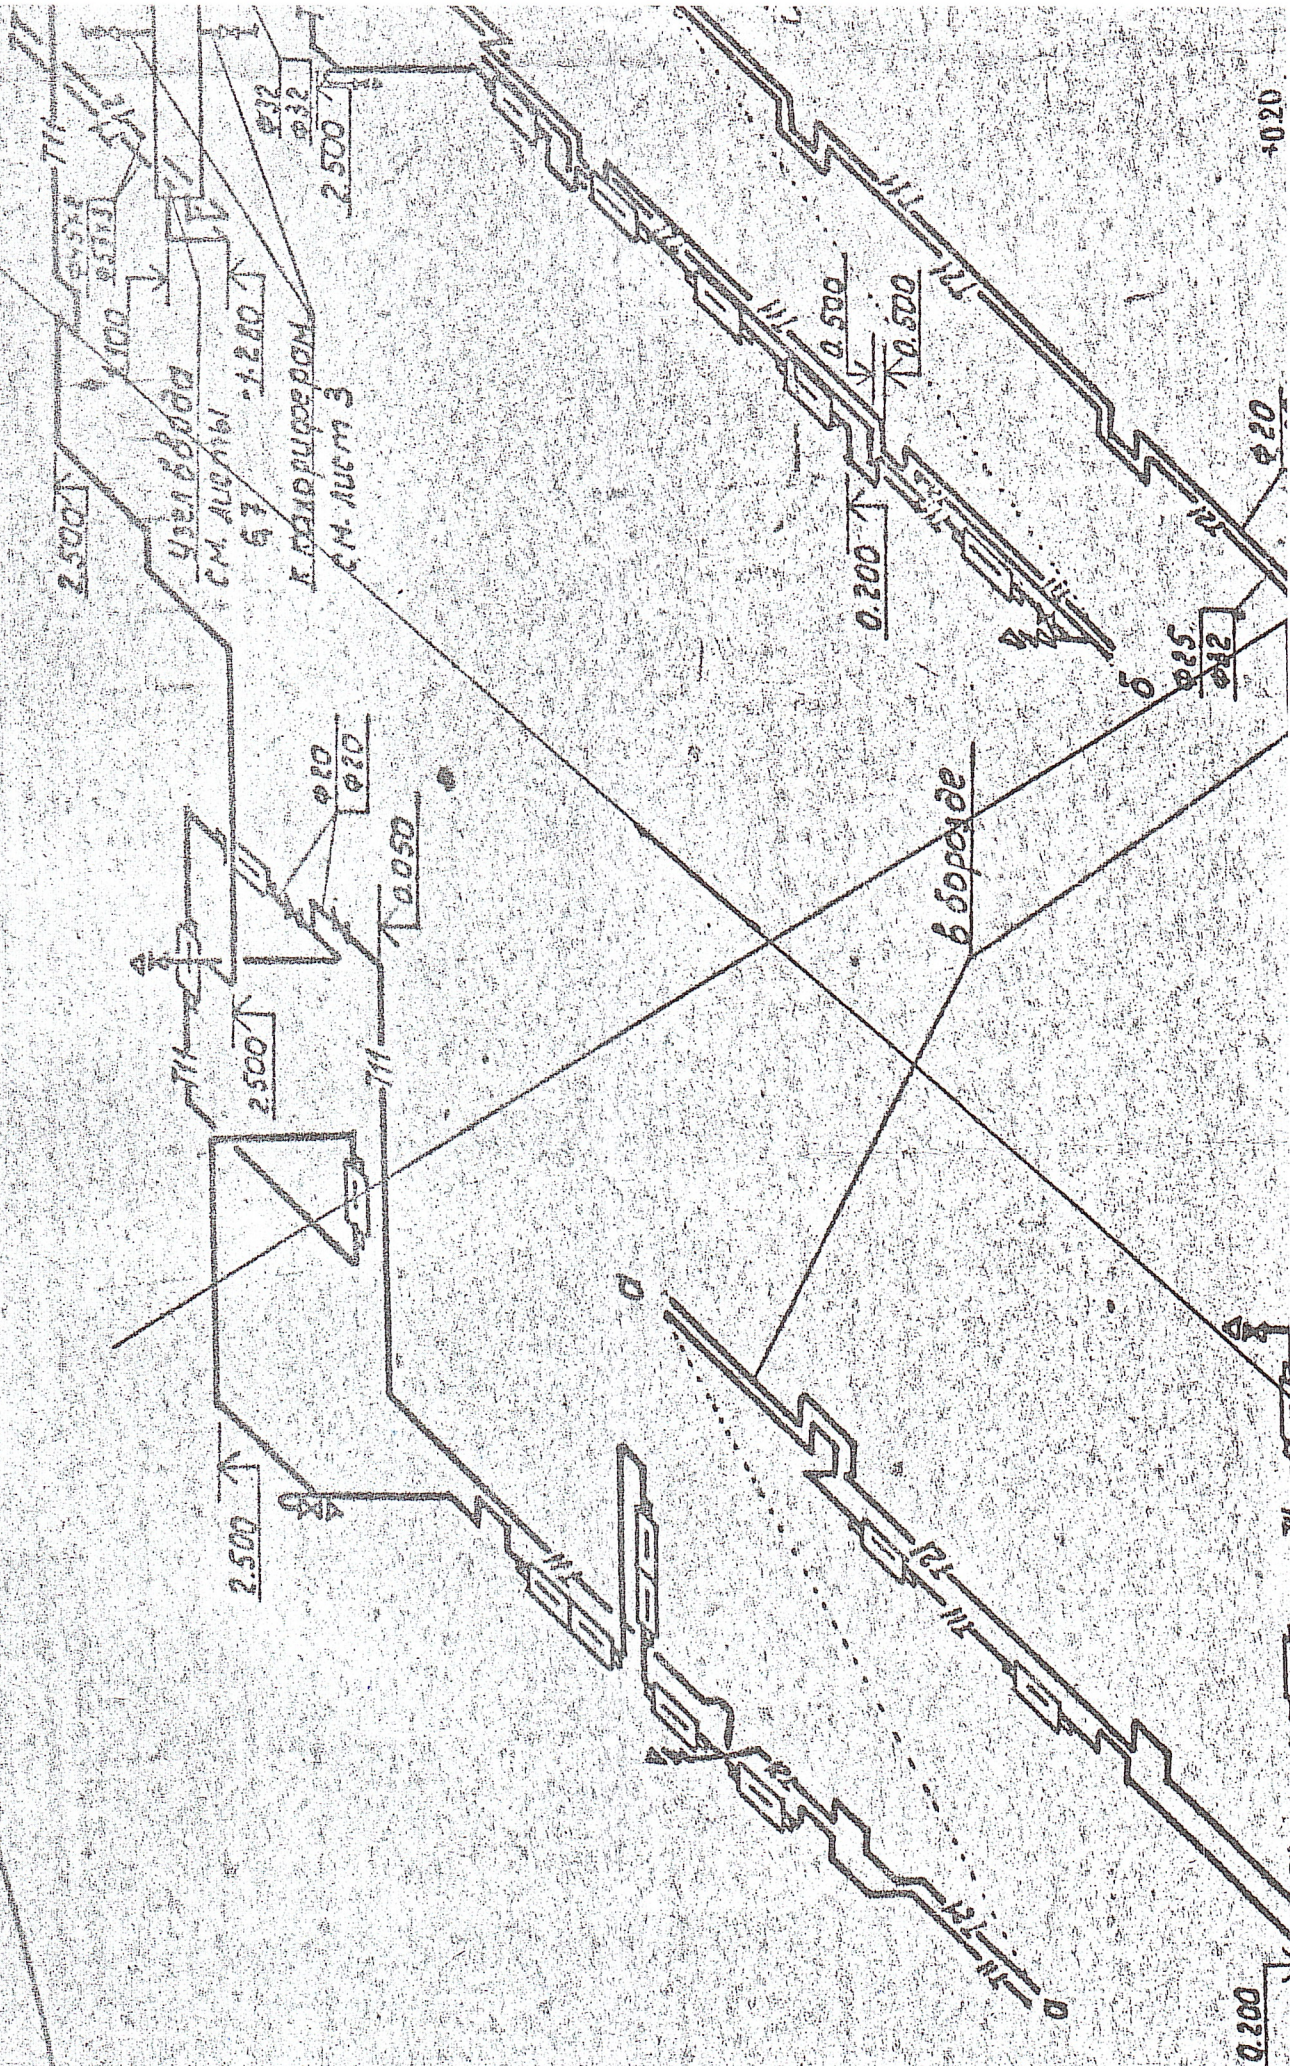

2

УИИ 10000 Подпись и дата 10-02-50

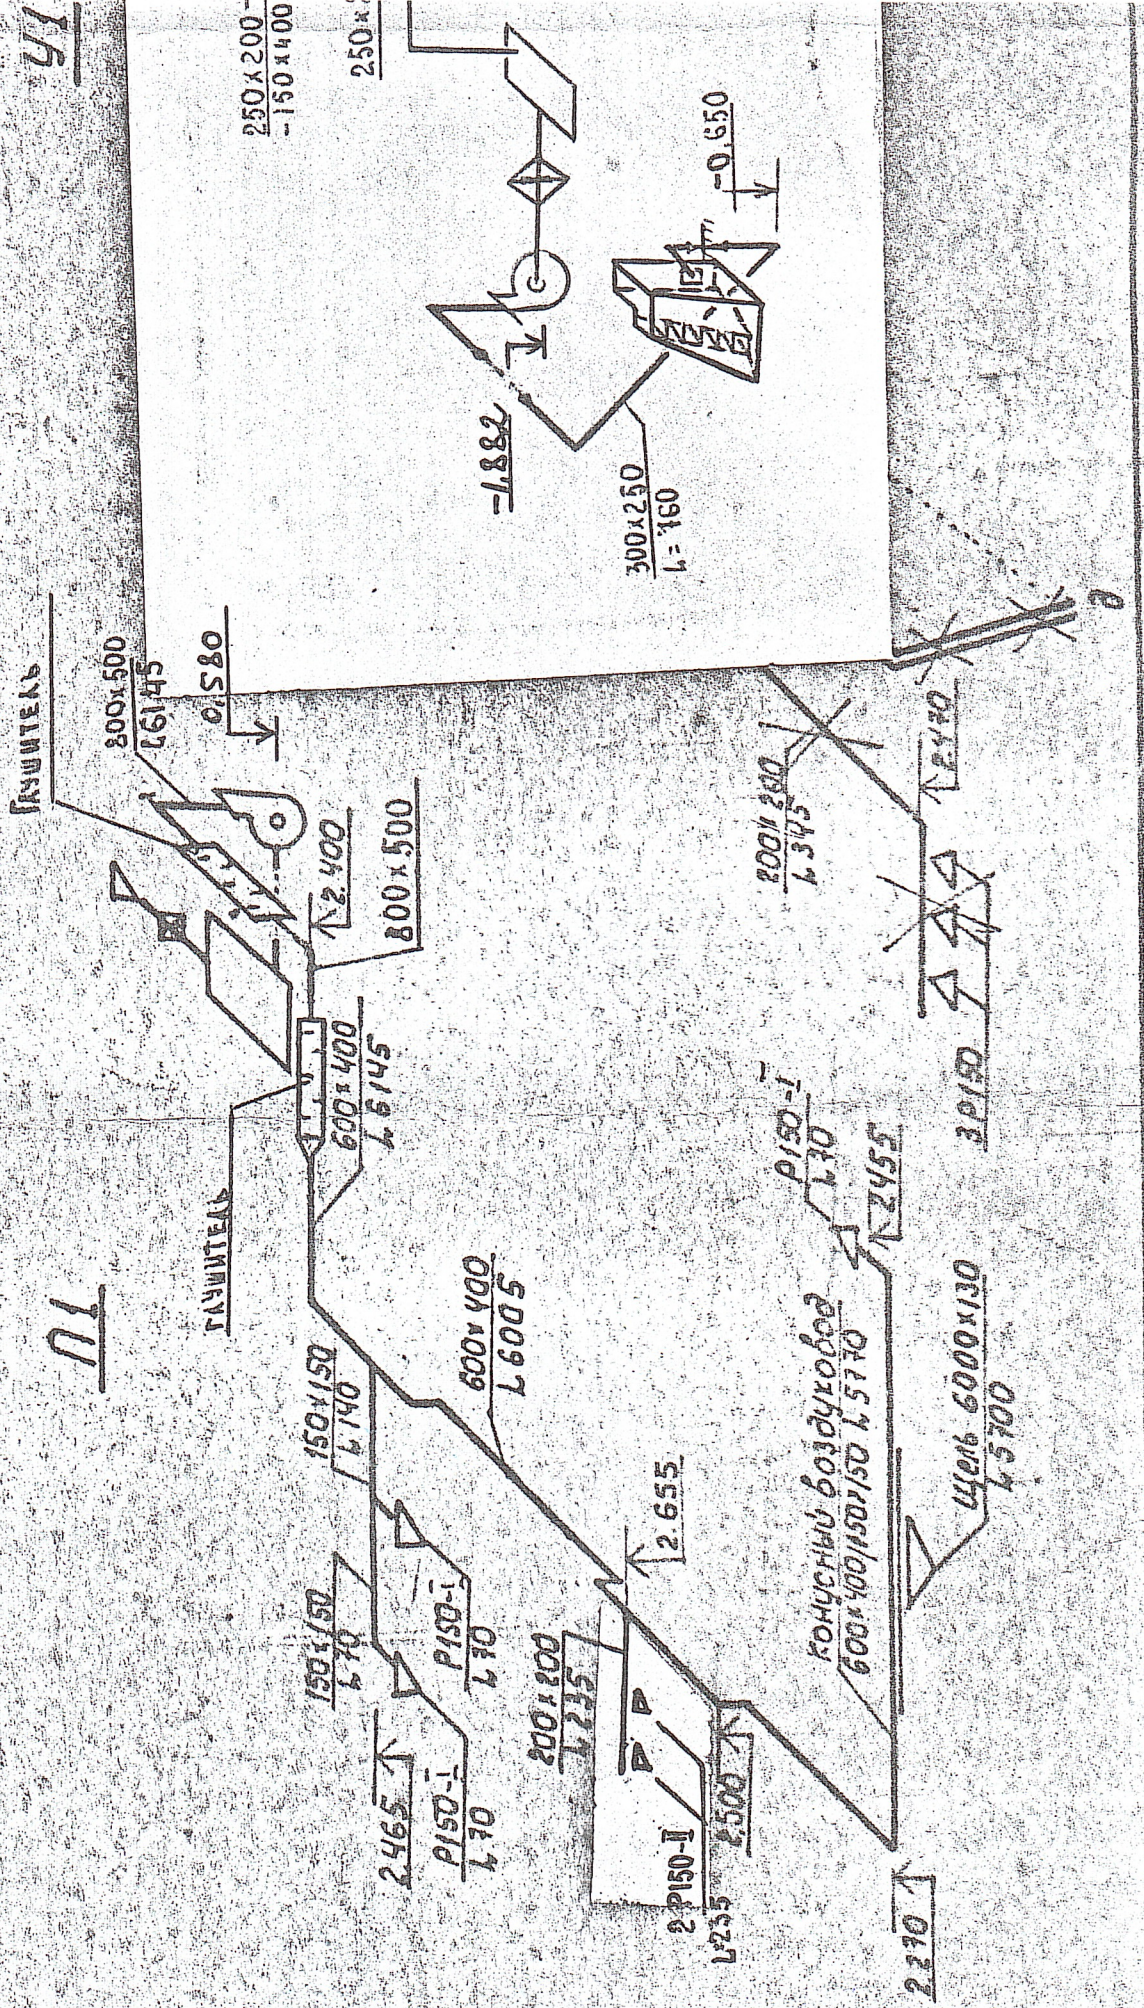


41

41

5

Система системы отопления с теплоносителем
150-70°C

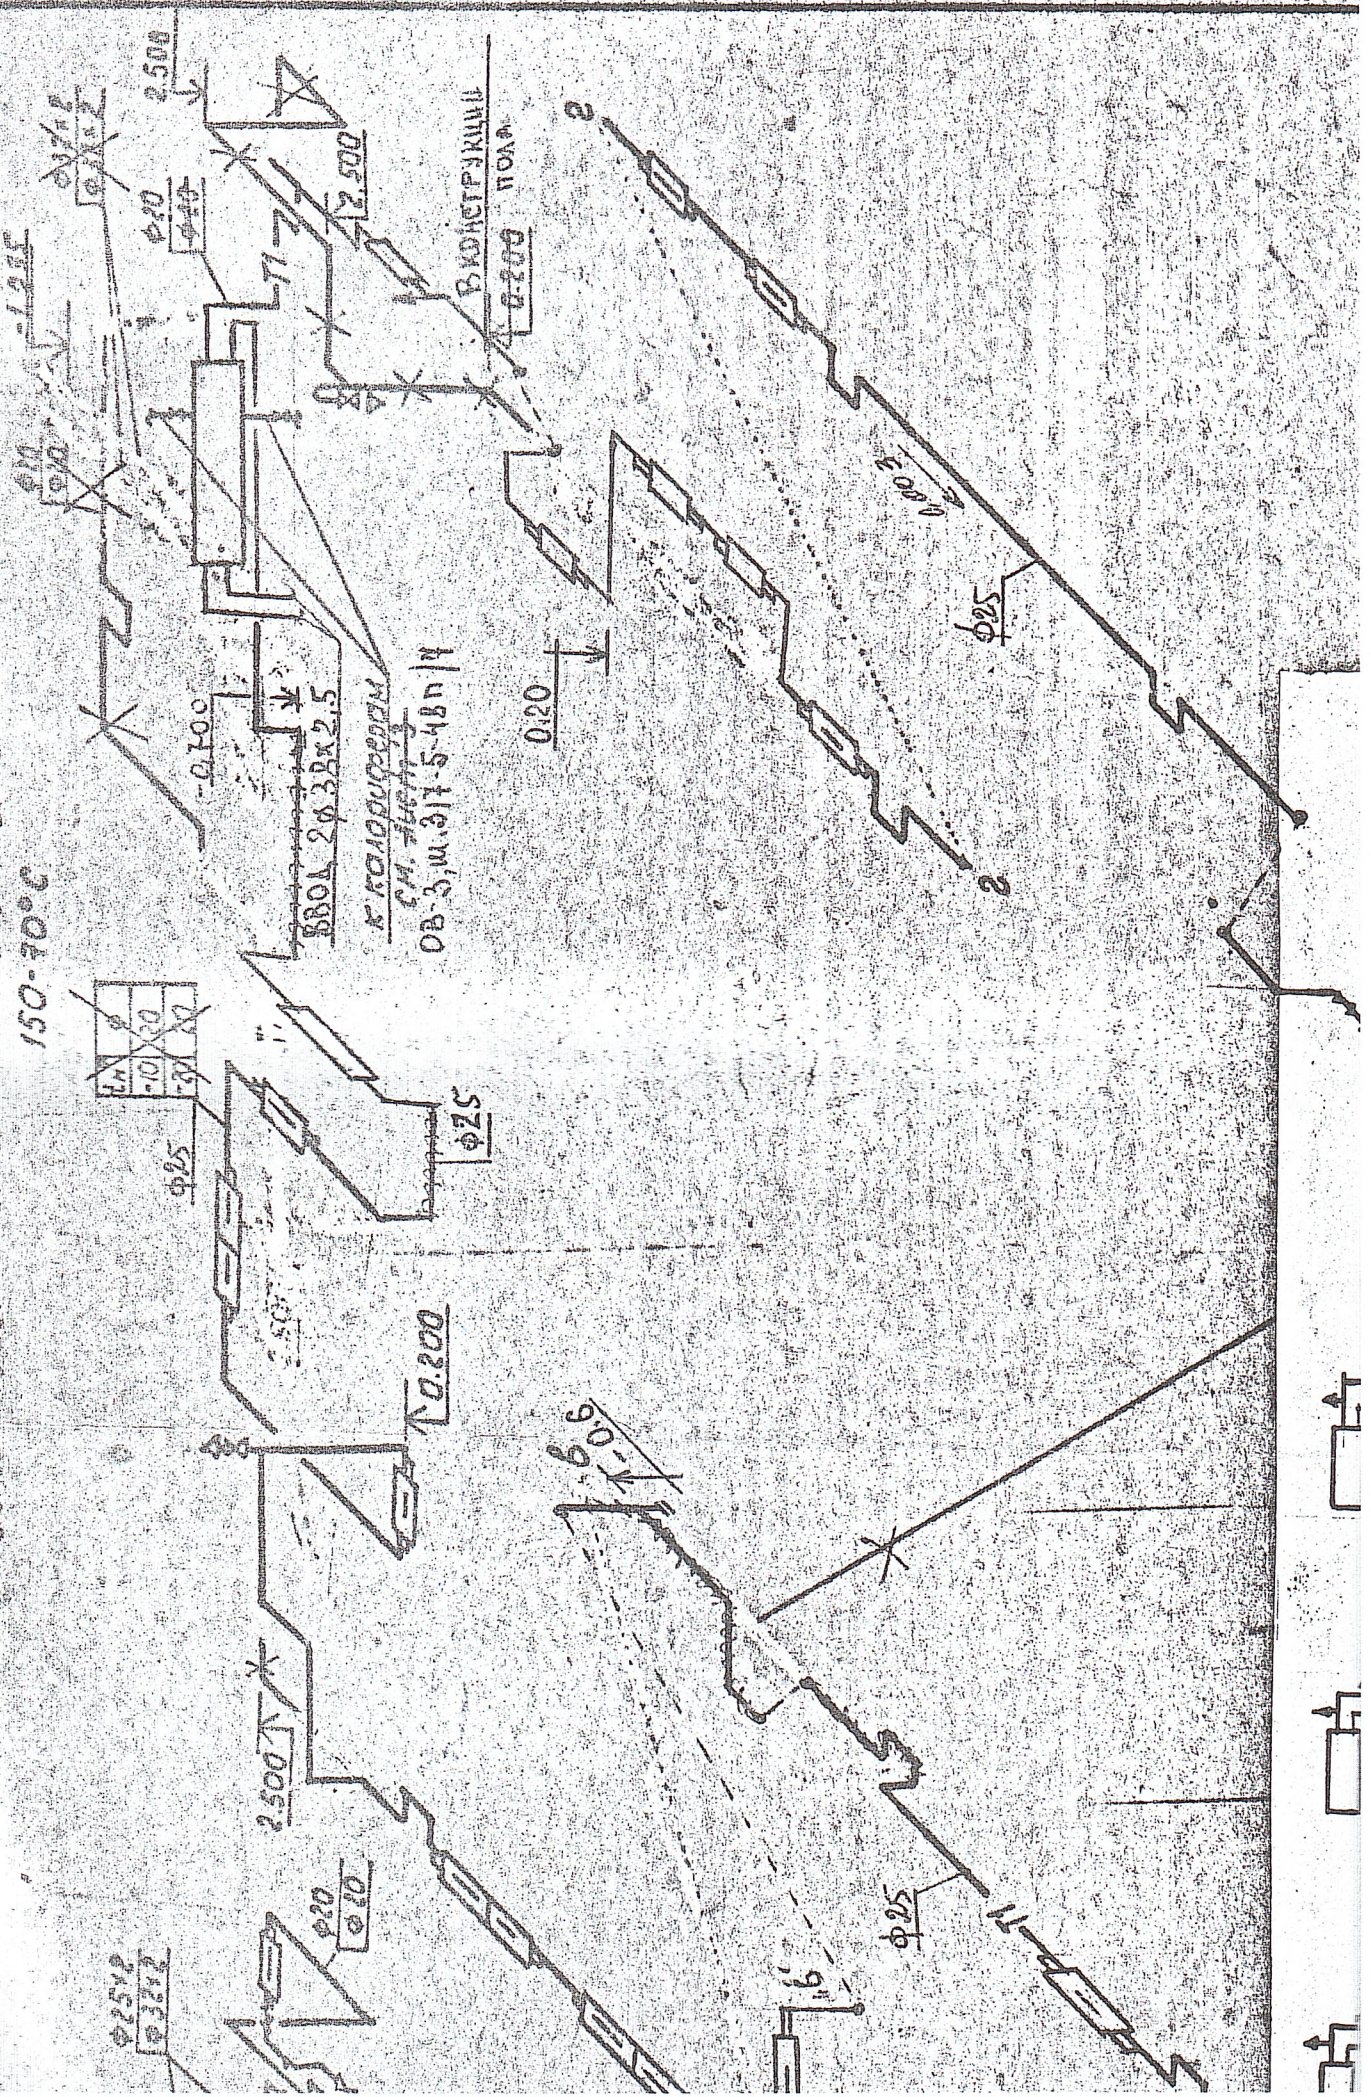

Примечание. В проекте применены вентили марки 15кч 10п

272-18-2127.86 06.1-1

1020-1-2с/для предоставления жилищных документов сери

комиссионный магазин	Р	4	стация метро Аистов
торговая площадь 250м²			

Схемы систем отопления.
Схемы систем вентиляции.

13-10-1942

000000