

# БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая компания»

Усольское отделение ООО «Иркутскэнергосбыт»  
ул. Менделеева 71, г. Усолье-Сибирское, Иркутская область, 665462  
Тел.: 8(39543) 52-980, 66-621; Факс: 8(39543) 52-980.  
E-mail: [dept\\_usolie@es.irkutskenergo.ru](mailto:dept_usolie@es.irkutskenergo.ru)  
<http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/>

## АКТ № \_\_\_\_\_

ввода в эксплуатацию/периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя

Время 10 ч 30 мин

от « 17 » 12 2024г.

Мной, представителем Единой теплоснабжающей организации ООО «Байкальская энергетическая компания», произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии и теплоносителя, установленных у потребителя:

**МБДОУ «Районный центр внешкольной работы»**

(наименование потребителя)

№ договора теплоснабжения: 172

по адресу: п.Белореченский, 48

Тепловые нагрузки (Гкал/ч):

$Q_{от} = 0,03739$ ;  $Q_{в} = 0,0$ ;  $Q_{гвс} = 0,01$ ;  $Q_{тех} = \text{---}$ ;  $Q_{сумм} = 0,04739$ ;

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Приборы и оборудование узла учёта соответствуют (не соответствуют)  
(ненужное зачеркнуть)

проекту № У-058-15-АТС от « 03 » 07 2015 г., и требованиям действующего законодательства (п. 66 «Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя»).

2. Схема учета с указанием алгоритма расчета (формула) в соответствии (не в соответствии)  
(ненужное зачеркнуть)

с проектом.

3. Место установки приборов учета ИТП

4. Характеристики трубопроводов тепловой сети от границы балансовой принадлежности до места установки приборов учета: протяженность  $L = \text{---}$  м; диаметр  $D_y = \text{---}$  м.

5. Приборы учета находятся в работоспособном (неработоспособном) состоянии, что  
(ненужное зачеркнуть)  
подтверждается представленной ведомостью параметров потребления за 7 суток.

6. Выявленные нарушения: нет

## Вывод:

На основании изложенного узел учёта тепловой энергии и теплоносителя вводится (не вводится)  
(ненужное зачеркнуть)

в эксплуатацию с момента подписания акта до « 17 » 12 20 25 г. в следующем составе и пломбируются:

| №<br>№ | Наименование и тип приборов учета | Заводской номер | Пределы измерений, min/max | Дата очередной поверки |            | № пломбы | Показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию |
|--------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|------------|----------|---------------------------------------------------------|
|        |                                   |                 |                            | предыдущей             | очередной  |          |                                                         |
| 1      | ТЭМ-104                           | 1643680         | -                          | 31.07.2022             | 31.07.2026 | 00043424 | W <sub>1</sub> = 357 Гкал                               |
| 2      | ПРПМ                              | 107530          | 0,12-30,0                  | 31.07.2022             | 31.07.2026 | 00043425 | W <sub>2</sub> = - Гкал                                 |
| 3      | ПРПМ                              | 107531          | 0,12-30,0                  | 31.07.2022             | 31.07.2026 | 00043426 | V <sub>1</sub> = 26448 м <sup>3</sup>                   |
| 4      | ТСПА-К                            | 104241Г         | 0-160                      | 12.07.2022             | 12.07.2026 | 00138998 | V <sub>2</sub> = 26441 м <sup>3</sup>                   |
| 5      | ТСПА-К                            | 104241х         | 0-160                      | 12.07.2022             | 12.07.2026 | 00138999 | G <sub>1</sub> = 2,0 м <sup>3</sup> /ч                  |
|        |                                   |                 |                            |                        |            |          | G <sub>2</sub> = 1,9 м <sup>3</sup> /ч                  |
|        |                                   |                 |                            |                        |            |          | t <sub>1</sub> = 82 °С                                  |
|        |                                   |                 |                            |                        |            |          | t <sub>2</sub> = 68 °С                                  |
|        |                                   |                 |                            |                        |            |          | P <sub>1</sub> = - кгс/см <sup>2</sup>                  |
|        |                                   |                 |                            |                        |            |          | P <sub>2</sub> = - кгс/см <sup>2</sup>                  |
|        |                                   |                 |                            |                        |            |          | T <sub>p</sub> = 20443 ч                                |

1. Узел учета оснащен (не оснащен) телеметрическим оборудованием.

(ненужное зачеркнуть)

2. Телеметрическое оборудования находится в Рабочем/не рабочем состоянии.

(отметка о работоспособности)

3. ООО «Байкальская энергетическая компания» предоставлен (не предоставлен)

(ненужное зачеркнуть)

доступ к дистанционной системе для снятия и контроля показаний.

*В течение 7 суток Вам необходимо предоставить доступ ООО «Иркутскэнергосбыт» к имеющейся дистанционной системе для снятия и контроля показаний.*

4. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.

5. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществить проверку готовности узла учета к эксплуатации, с составлением акт периодической проверки.

6. Информация о замене приборов учета

Прибор учета \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ был заменен в связи с:

(тип прибора)

(заводской номер)

отрицательными результатами поверки: поломкой; иное (указать)

(ненужное зачеркнуть; при выборе «иное» указать причину)

Представитель Единой теплоснабжающей организации ООО «Байкальская энергетическая компания»

Инженер-инспектор, 8(395-43)52-960

(должность, контактный телефон)

Шерстнева Н.И.

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Ответственный представитель потребителя

завхоз 8-914-889-20-30

(должность, контактный телефон)

Соболева О.И.

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Ответственный представитель монтажной организации

(должность, контактный телефон)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

И-1.4.1

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Иркутская теплосетевая компания»**

**А К Т**

**разграничения эксплуатационной ответственности сторон  
за обслуживание тепловых сетей и оборудования**

г. Иркутск

«16» апреля 2024г.

Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская теплосетевая компания» (ООО «ИТСК»), далее именуемое **Теплосетевая организация (ТСО)**, в лице генерального директора Хвостова Алексея Юрьевича, действующего на основании решения №1/2021 от 22.03.2021г, и

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Районный центр внешкольной работы» (МБУДО «Районный центр внешкольной работы»), далее именуемое **Потребитель 2**, в лице директора Тютюнник Ирины Михайловны, действующей на основании устава, и

Муниципальное унитарное предприятие «Белореченское жилищно-коммунальное хозяйство» (МУП «Белореченское ЖКХ»), далее именуемый **Потребитель 1**, в лице директора Кузнецова Дмитрия Михайловича, действующего на основании распоряжения №81-р от 11.04.2023 года при совместном упоминании далее именуемые **Стороны**, составили настоящий «Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон за обслуживание тепловых сетей и оборудования» по перечню теплопотребляющих установок, приведенных в таблице №1 настоящего Акта.

Границей эксплуатационной принадлежности тепловых сетей и оборудования для ТСО считать:

- внешнюю стену здания и точку врезки в транзитный трубопровод, расположенные по адресу: поселок Белореченский, 48/1, 48/2, 48 согласно приложенной схемы и таблицы №1.

Границей эксплуатационной принадлежности тепловых сетей и оборудования для Потребителя 1 считать:

- внешнюю стену здания и точку врезки в транзитный трубопровод, расположенные по адресу: поселок Белореченский, 48/1, 48/2, в сторону потребителя, согласно приложенной схемы и таблицы №1.

Границей эксплуатационной принадлежности тепловых сетей и оборудования для Потребителя 2 считать:

- внешнюю стену здания, расположенную по адрес: поселок Белореченский, 48 в сторону потребителя, согласно приложенной схемы и таблицы №1.

Устройство, предотвращающее проникновение воды и газа в здание (узел герметизации) входит в состав имущества объекта капитального строительства и находится в зоне ответственности потребителя.


По техническим вопросам обеспечения качественного и надежного теплоснабжения обращаться по тел. 43-68-55

Перечень теплопотребляющих установок.

**Таблица №1**

| №<br>п/п | Наименование<br>теплопотребляющих<br>установок | Место<br>расположения             | Тепловая нагрузка<br>в Гкал/час |                |                  |                  |
|----------|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------|------------------|
|          |                                                |                                   | Q <sub>от</sub>                 | Q <sub>в</sub> | Q <sub>гвс</sub> | Q <sub>общ</sub> |
| 1        | Жилой дом                                      | Пос.<br>Белореченский,<br>48/1, 2 | 0,338187                        |                | 0,132500         | 0,470687         |

|   |               |                           |          |  |          |          |
|---|---------------|---------------------------|----------|--|----------|----------|
| 2 | Админ. здания | Пос.<br>Белореченский, 48 | 0,020480 |  | 0,010000 | 0,050960 |
|---|---------------|---------------------------|----------|--|----------|----------|

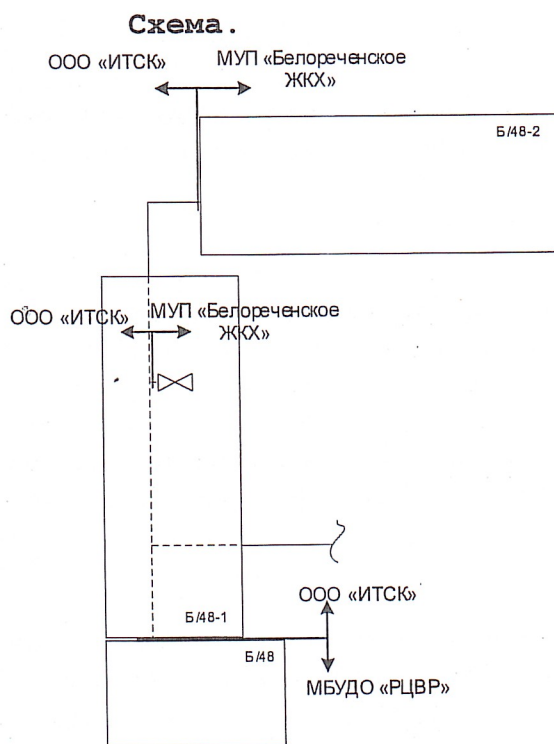

ПОДПИСИ СТОРОН

Теплосетевая организация  
Генеральный директор  
ООО «ИТСК»



А.Ю. Хвостов

Начальник участка  
тепловых сетей

*[Signature]*

О.И. Нигматулин

Капутская Ольга Сергеевна  
Тел. 43-88-81


Потребитель 1  
Директор  
МУП «Белореченское ЖКХ»



М.П.

Д.М. Кузнецов

Потребитель 2  
Директор  
МБУДО «Районный центр внешкольной  
Работы»



И.М. Тютюнник