


СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер

ООО «Иркутская теплосетевая компания»

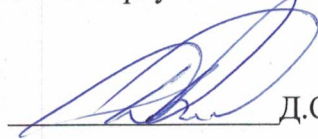

Д.С. Болкун

« ____ » _____ 2025г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «Ремэнергострой»



А.В. Коновалов

« ____ » _____ 2025г.

**Перечень аварийного запаса материалов хранящегося в ООО «РЭС»
согласно договору подряда №128-АБ от 10.07.2024 заключенного между
ООО «РЭС» и ООО «ИТСК»**

1. Плита перекрытия лотка П-5-8/2 – 5 шт.
2. Плита перекрытия лотка П-8-8/2 – 4 шт.
3. Плита перекрытия лотка П-11-8/2 – 2 шт.
4. Кран шаровый приварной Ду -25мм Ру-1,6МПа – 3 шт.
5. Кран шаровый приварной Ду -32мм Ру-1,6МПа – 3 шт.
6. Кран шаровый приварной Ду -40мм Ру-1,6МПа – 3 шт.
7. Кран шаровый приварной Ду -50мм Ру-1,6МПа – 3 шт.
8. Кран шаровый приварной Ду -65мм Ру-1,6МПа – 3 шт.
9. Кран шаровый приварной Ду -80мм Ру-1,6МПа – 3 шт.
10. Кран шаровый приварной Ду -100мм Ру-1,6МПа – 2 шт.
11. Кран шаровый приварной Ду -125мм Ру-1,6МПа – 2 шт.
12. Кран шаровый приварной Ду -150мм Ру-1,6МПа – 2 шт.
13. Кран шаровый приварной Ду -200мм Ру-1,6МПа – 1 шт.
14. Труба цельнотянутая D 57 x 4мм – 10 пог.м.
15. Труба цельнотянутая D 76 x 4 мм – 10 пог.м.
16. Труба цельнотянутая D 89 x 5 мм – 10 пог.м.
17. Труба цельнотянутая D 108 x 5 мм – 6 пог.м.
18. Труба цельнотянутая D 133 x 6 мм – 4 пог.м.
19. Труба цельнотянутая D 159 x 6 мм – 4 пог.м.
20. Труба цельнотянутая D 219 x 8 мм – 4 пог.м.
21. Труба цельнотянутая D 273 x 8 мм – 2 пог.м.
22. Труба цельнотянутая D 325 x 8 мм – 2 пог.м.
23. Отвод 90гр. 57 x 4 мм – 5 шт.
24. Отвод 90гр. 76 x 4 мм – 5 шт.
25. Отвод 90гр. 89 x 5 мм – 5 шт.
26. Отвод 90гр. 108 x 5 мм – 3 шт.
27. Отвод 90гр. 133 x 6 мм – 3 шт.
28. Отвод 90гр. 159 x 6 мм – 2 шт.
29. Отвод 90гр. 219 x 8 мм – 2 шт.
30. Отвод 90гр. 273 x 8 мм – 1 шт.
31. Отвод 90гр. 325 x 8 мм – 1 шт.