

ПАСПОРТ ТЕПЛОВОГО ПУНКТА

УТС ТЭЦ - 11

(наименование энергоснабжающей организации)

4477 и. Вассергейсский, 333

Наименование теплового пункта и его адрес

Находится на

(балансе, тех. обслуживании)

Тип теплового пункта

ВСТРОЕННЫЙ В ЗДАНИЕ

(отдельно стоящий, пристроенный, встроенный в здание)

1. Общие данные:

Год ввода в эксплуатацию 2015

Год принятия на баланс или техобслуживание 2012

Источник теплоснабжения ТЭЦ - 11

Питание от камеры № 6-18 магистрали № МС-3, района Теплосети ТЭС-25

Диаметр теплового ввода 57 мм, длина ввода _____ м

Расчетный напор на вводе теплоснабжения _____ м вод.ст.

Расчетный напор на вводе холодного водоснабжения _____ м вод.ст.

Схема подключения ВВП горячего водоснабжения Открытая

Схема подключения отопления Записки

Температурный график 130/70°C

Наименования и адреса абонентов, подключенных к центральному тепловому пункту

1

2.

3. _____ и т.д.

2. Тепловые нагрузки

Нагрузка	Расход	
	теплоты (Гкал/ч)	воды (т/ч)
Отопление	0,21941	
Горячее водоснабжение	0,00131	
Вентиляция		
Технологические нужды		
Всего	0,22072	

3. Трубопроводы и арматура

[illegible]

4. Насосы

№ п/п	Назначение (циркуляционные, подпиточные и т.д.)	Тип насоса	Марка электродвигателя	Характеристика насоса Q - расход (м ³ / час) H - напор (м. вод.ст.) n - частота вращения (об/ мин)	Количество

5. Водоподогреватели

№ п/п	Назначение	Тип и №	Число секций (шт.)	Характеристика подогревателя (тепловой поток, кВт, поверхность нагрева, м ²)

6. Тепловая автоматика

№ п/п	Назначение	Место установки	Тип	Диаметр (мм)	Количество
7	регулятор ГВС	ИТП	РГБ-21	15	1

7. Средства измерений

№ п/п	Приборы контроля и учета							
	теплосчетчик (расходомеры)				термометры		манометры	
	место установки	тип	диаметр (мм)	количество (шт.)	тип	количество (шт.)	тип	количество (шт.)
8/9	ИТП	ТЭМ-16А	32	1				

8. Характеристика теплопотребляющих систем

Здание (корпус), его адрес		Бессоревское к/с, 333
Кубатура здания, м ³		3
Высота (этажность) здания, м		
Отопление	присоединение (элеваторное, насосное, непосредственное, независимое)	элеваторное, зависимое
	тип системы (однотрубная, 2-х трубная, розлив верхний, нижний)	2-х трубная, нижняя
	сопротивление системы, м	
	тип нагревательных приборов	радиаторы
	емкость системы, м ³	
	расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч	10000
Вентиляция	число приточных установок	
	расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч	
ГВС	схема присоединения (параллельная, 2-х ступенчатая, последовательная, открытый водоразбор)	открытый
	расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч	10000
	суммарная нагрузка систем здания, здания, Гкал/ч	
	температурный график	150/70°C


Приложение к паспорту: схема центрального теплового пункта

Дата составления паспорта

Паспорт составил

(должность, ф.и.о., подпись)

Принципиальная схема ИТП

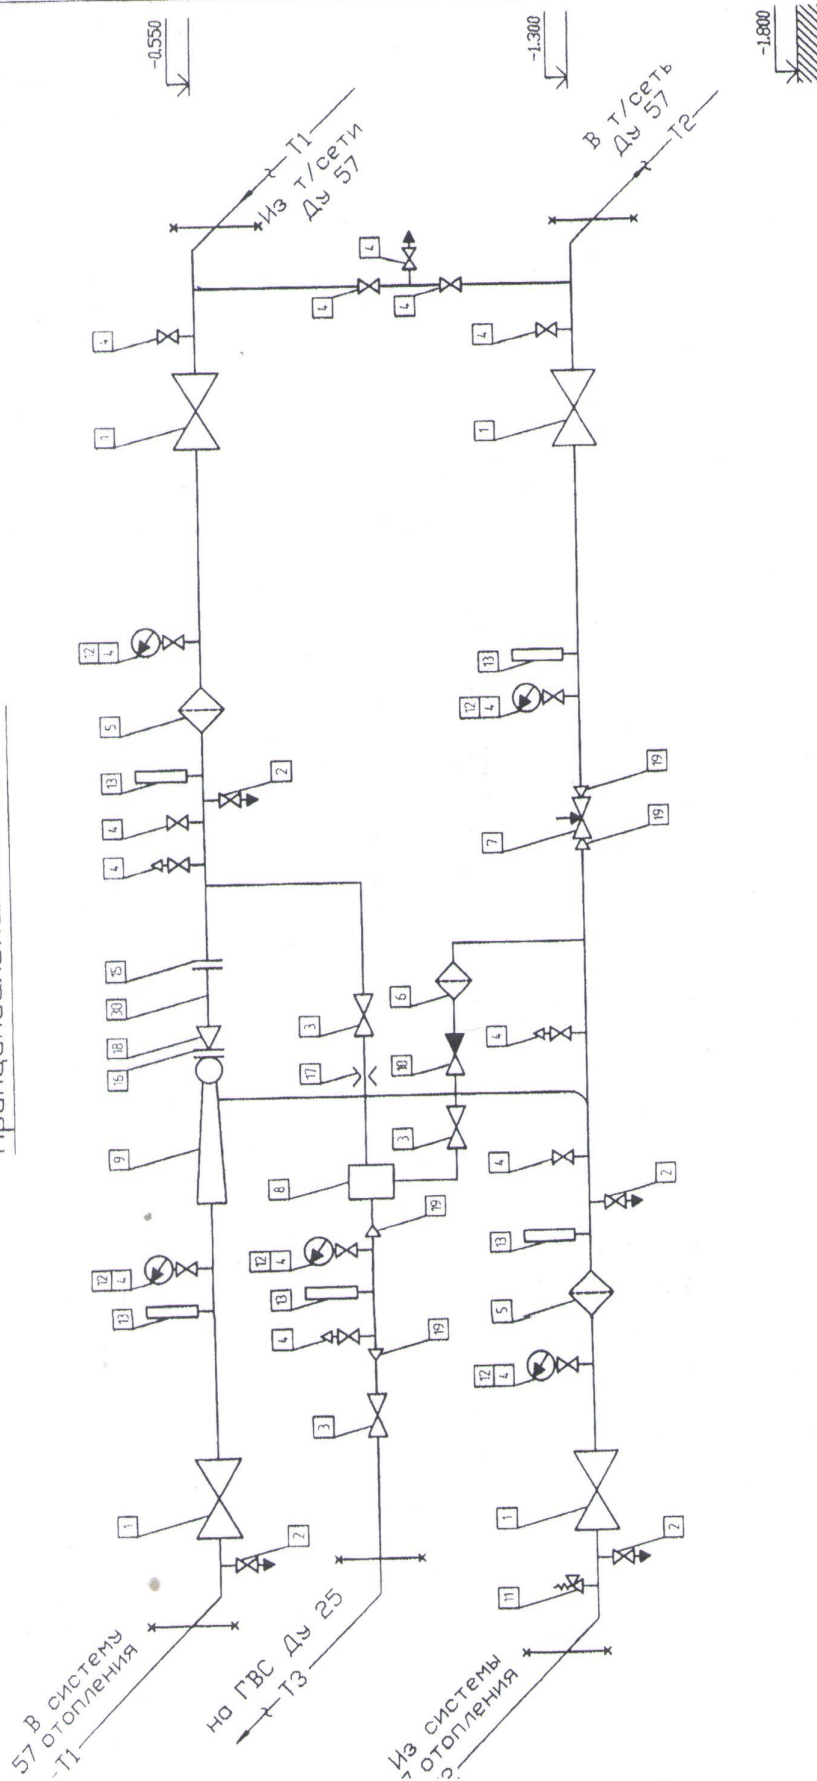

УБ003-15/5-08.РЧ-2

МБУ "Спортивно-оздоровительный комплекс",
Иркутская обл., Усольский р-н., п.Белореченский, Дом №333.

Изм.	Колуч.	Лист	№докум.	Продл.	Дата	Статус	
						РП	Листов
Разраб.		Видищев				1	1
Проб.		Овчинников					
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.		Облизанов					
Принципиальная схема индивидуального теплового пункта						ООО "ТехноСерв Иркутск"	

Условные обозначения

- Граница проектирования