

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

«Элита»

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 81
тел: 8-902-766-44-88

«04» июня 2026 г.

ПРИКАЗ №3

О назначении ответственного за эксплуатацию теплотребляющих установок и тепловых сетей

В соответствии с Правилами эксплуатации теплотребляющих установок и тепловых сетей потребителей для непосредственного выполнения функций по организации и эксплуатации и поддержания в работоспособном состоянии теплотребляющих установок и тепловых сетей зданий обслуживаемых ООО УК «Элита»

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Назначить ответственного за эксплуатацию теплотребляющих установок и тепловых сетей зданий генерального директора Чуркина А.В.
2. Ответственному за эксплуатацию теплотребляющих установок и тепловых сетей организовать работу по их эксплуатации в соответствии с Правилами техники безопасности при эксплуатации теплотребляющих установок и тепловых сетей потребителей.
3. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Генеральный директор ООО УК «Элита»



А. В. Чуркин

Протокол № 67-25-6212
проверки знаний правил работы
на объектах теплоснабжения

Дата проверки: 03.09.2025
Причина проверки: очередная
Комиссия: Отраслевая территориальная комиссия Енисейского управления Ростехнадзора
в составе:
Заместитель председателя: Заместитель начальника отдела по надзору за электростанциями и теплоэнергоустановками С.А. Шошин
Члены комиссии: Государственный инспектор Отдела по надзору за электростанциями и теплоэнергоустановками Е.С. Силина
(должность, фамилия и инициалы) Государственный инспектор отдела по надзору за электростанциями и теплоэнергоустановками К.В. Петров
провела проверку знаний нормативных документов, инструкций ПТЭ ТЭ и ПОТ ТЭУ

Проверяемый

Фамилия, имя, отчество: Чуркин Александр Вячеславович
Место работы: ООО УК "ЭЛИТА" (ИНН:3851994362)
Должность: Генеральный директор
Дата предыдущей проверки: 28.08.2024
Оценка, группа по электробезопасности: Удовлетворительно

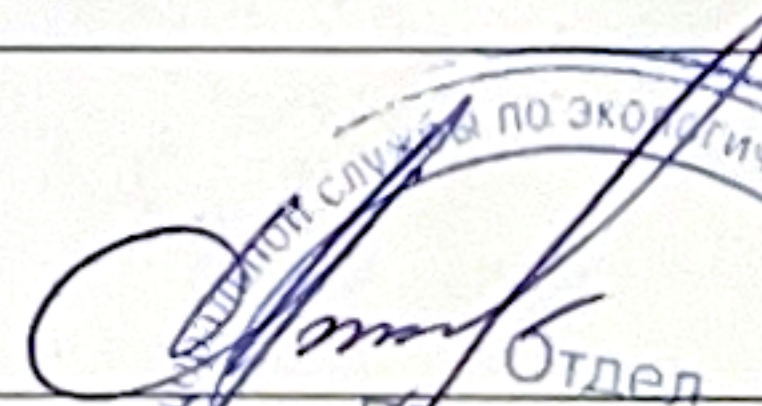
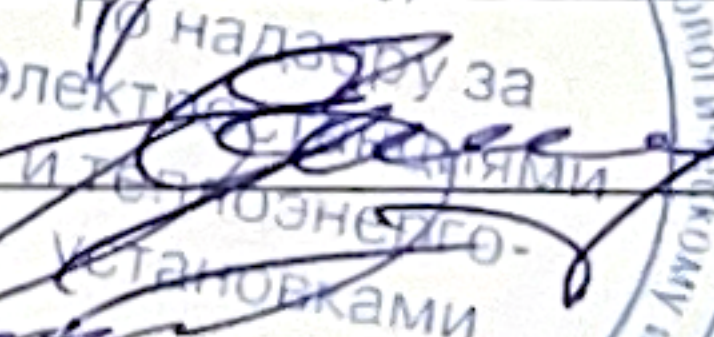
Результаты проверки знаний

По устройству энергоустановок и технической эксплуатации:	удовлетворительно
По охране труда:	удовлетворительно
По пожарной безопасности:	удовлетворительно
Других правил и инструкций:	удовлетворительно

Заключение комиссии

Общая оценка:	удовлетворительно
Группа по электробезопасности:	Теплоснабжение
Продолжительность дублирования:	-
Допущен к работе в качестве:	Ответственного за ИС и БЭ ТЭУ
Дата следующей проверки:	03.09.2026

Подписи:

Заместитель председателя:	 /С.А. Шошин/
Члены комиссии:	 /Е.С. Силина/  /К.В. Петров/
С заключением комиссии ознакомлен:	 /Чуркин Александр Вячеславович/

УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____

ООО УК "Элита"
(организация)

Буркин Александр Викторович
(фамилия, имя, отчество)

Генеральный Директор
(должность (профессия))

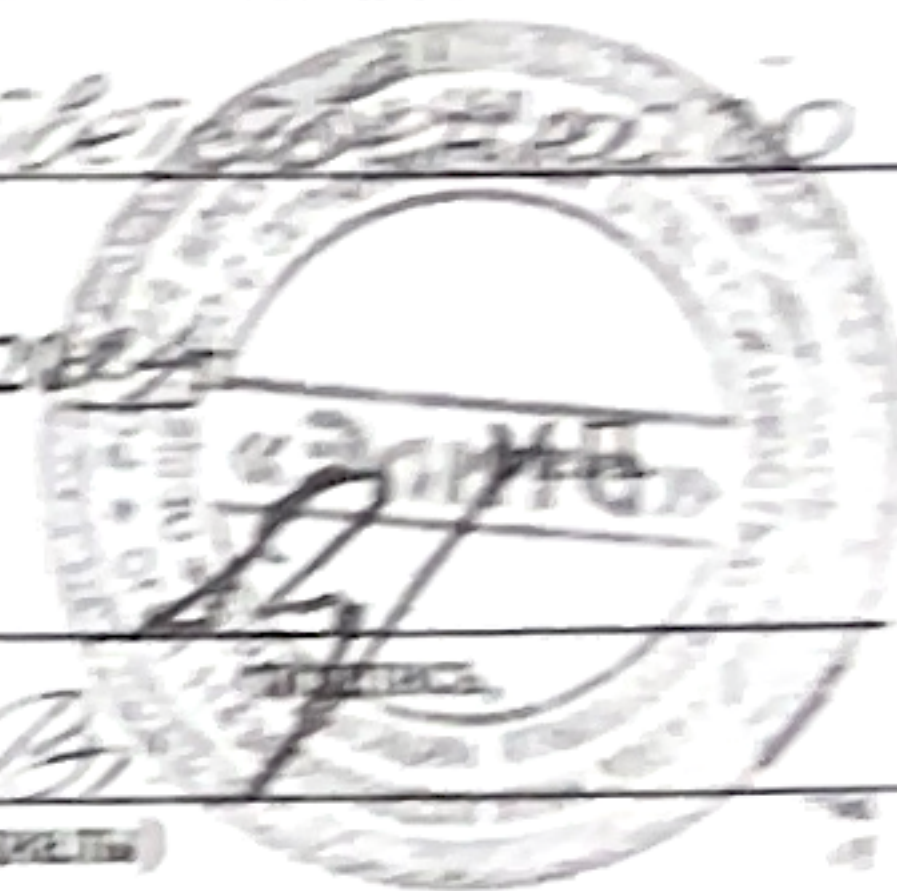
Без наличия удостоверения проверки знаний специалистов
Всему персоналу, выполняющему служебные обязанности, должен быть выдан удостоверение при входе

Допущен к работам по испытанию
технических навыков
в качестве уравнивающего
персонала

Дата выдачи 24 августа

Руководитель организации

Буркин А.В.
(фамилия, инициалы)



Результаты проверки знаний

Дата проверки	Причина проверки	Общая оценка	Дата следующей проверки	Подпись председателя комиссии
28.08.2024	перек	удов.	28.08.2025	[Signature]
03.09.25	огер	удов.	03.09.26	[Signature]

Свидетельство на право проведения специальных работ

Дата	Наименование работ	Подпись председателя комиссии

Копия верна ген. директору ООО УК "Элита"
Буркин А.В.
10.10.25



Результаты проверки знаний

Дата проверки	Причина проверки	Общая оценка	Дата следующей проверки	Подпись председателя комиссии
28.08.2024	перек	удов.	28.08.2025	[Signature]
03.09.25	огер	удов.	03.09.26	[Signature]

Свидетельство на право проведения специальных работ

Дата	Наименование работ	Подпись председателя комиссии